

67161B 04/14 (JRK)
© 2014 OJ Electronics A/S




Type OCC4/OCD4

English

Contents

- Menu overview..... 1**
- Introduction..... 2**
- First time settings..... 2**
- General operation..... 2**
 - Back..... 2
 - Exit..... 2
- Operation mode..... 2**
 - Auto mode 2
 - Manual mode 2
 - Comfort mode 2
- Thermostat setup menus..... 2**
- 4-event settings..... 2**
- User settings..... 2**
 - Time and date 3
 - Child lock 3
 - Display settings 3
 - 4-event schedule 3
 - Energy monitor 3
- Engineer settings..... 3**
 - Offset temperature..... 3
 - Adaptive function..... 3
 - Application..... 3
 - Temperature scale 3
 - Language..... 3
 - Factory reset..... 4
 - Information 4
 - Back..... 4
 - Exit..... 4
- Error messages 4**
- Factory settings..... 4**
 - Preset schedule..... 4

Menu

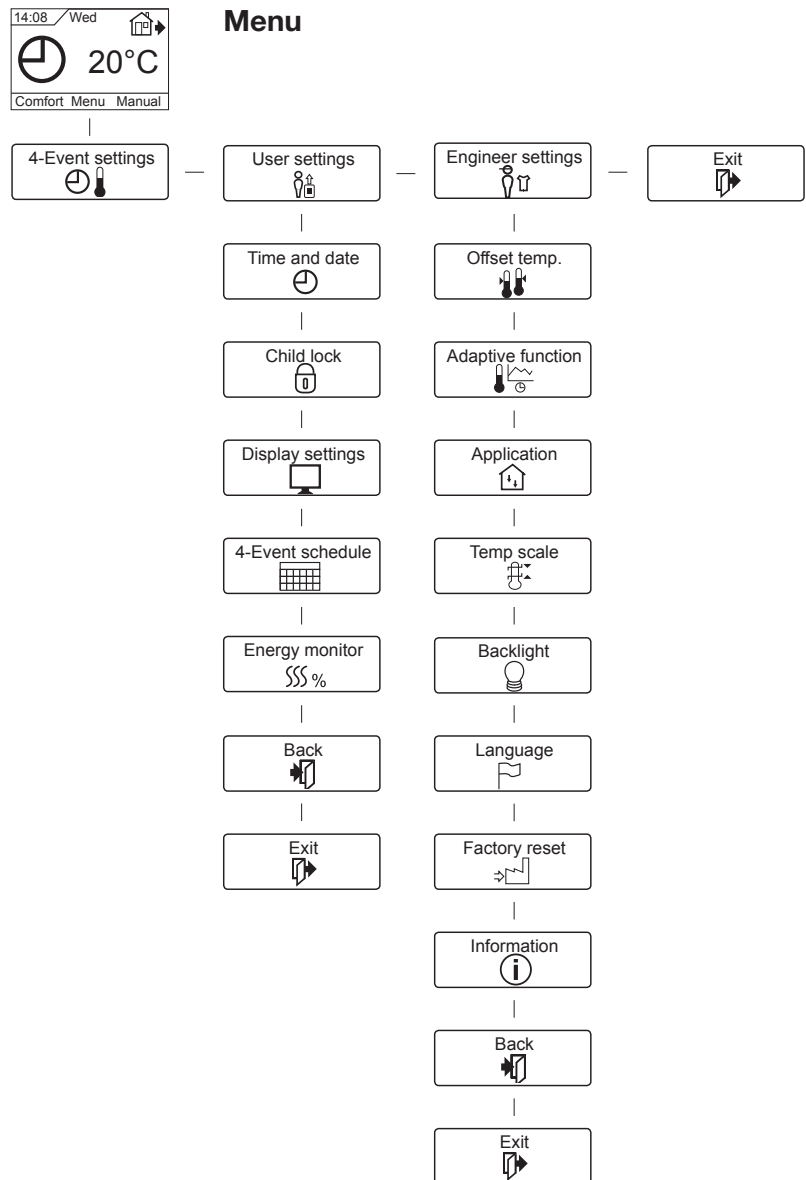

Introduction

The thermostat can switch on your heating system at predetermined times on different days of the week. For each day of the week, you can set individual temperatures for 4 different periods, called events. Lowering the temperature when the home is unoccupied will reduce your energy costs without reducing comfort.

The thermostat comes with a default schedule suitable for most homes. Unless you change the settings, the thermostat will operate in compliance with the default schedule.


Furthermore, the thermostat features an adaptive function that automatically changes heating period start times so as to ensure that the required temperature is reached at the set time. After three days the adaptive function has learned when the heating must be switched on.

First time settings

The first time you switch the interrupter ON "I", language, time and date must be set. The menu will automatically guide you through the process.

- Choose your language with the Up and Down buttons and confirm with **OK**.
- Set the actual hour and press the **OK** button. Then set the minutes. Press **OK**.
- Set the actual date: year, month and day. Confirm the settings with the **OK** button.

The thermostat is now ready for use and will control your heating in accordance with the pre-programmed 4-event schedule, see **Factory settings**.

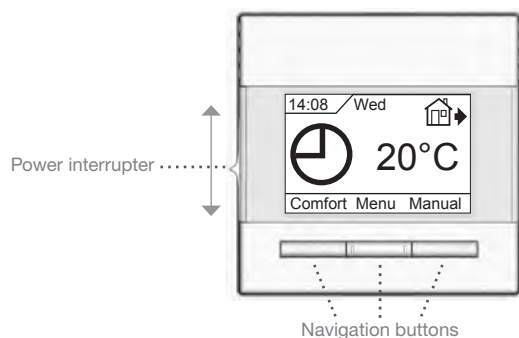

General operation

The interrupter button allows you to turn the thermostat on "I" and off "O" by sliding the button up and down. When the thermostat is switched off "O", the relay disengages. All settings, including time and date, will be remembered.

The thermostat is intuitively operated using the navigation buttons. The function of each button is indicated above the button in the display.

Back

In various parts of the menus and submenus you will find the **Back** menu item.

Use **Back** to return to the last step.

Exit

Returns to initial display.

Operation mode

The thermostat features three different modes of temperature control:

Auto mode

Select Auto if you want the temperature to be controlled automatically via the 4-event schedule.

Manual mode

Select Manual to cancel the programmed 4-event schedule (e.g. during holidays) and to set the required temperature manually. You may, for example, want to adjust the temperature to 5°C for frost protection while you are away.

- Press **Manual**, confirm with **OK** and choose the required temperature.

Comfort mode

Select Comfort to set a temporary comfort temperature (so-called party mode) for a single event.

- Press **Comfort**, confirm with **OK** and choose the required temperature. Then enter the required duration of comfort mode.

After the set time has elapsed, the thermostat will automatically revert to **Auto mode**.


Please note: Comfort mode is a temporary manual setting that will be automatically cancelled by the next event in the programmed 4-event schedule.

Thermostat setup menus

The menu allows you to select the following options:

4-event settings



Allows you to have the temperature controlled automatically in accordance with a program of your own choice. You can select temperature settings for four different events during the day:



- Morning
- Daytime
- Evening
- Night

The thermostat is pre-programmed with a 4-event schedule for easy and economic heating control, see **Preset schedule** under **Factory settings**. The schedule can be easily changed in the following way:


1. Press the **OK** button to activate the 4-event settings display.
2. Choose the days for which you want to change the settings, **Mon-Fri** or **Sat-Sun** using the up or down button. Press **OK**.
3. Now select the time and temperature for each daily event in the program. Press **OK** and set the start time for the event concerned. Confirm with **OK**. Set the temperature for this event and confirm with **OK**.
4. After setting the required events, select **Exit** in the menu to return to the initial display.



User settings


In the user settings menu you can change the following items:

- Time and date
- Child lock
- Display settings
- 4-event schedule
- Energy monitor




Time and date

Press **OK** and set the actual time in hours and minutes.
The date will then be displayed. Set the date and confirm with **OK**.

**Child lock**

Allows you to lock the thermostat settings, e.g. in public or other places where you do not want the settings changed.
Press **OK** and set the child lock to **On** using the down button. Confirm with **OK**.

The child lock can be unlocked by pressing both the **Comfort** and **Manual** buttons simultaneously for 5 seconds.

**Display settings**

Allows you to select what is shown on the initial display.

Time/day: Shows the actual time and day at the top of the display.


Set temp.: Shows the current temperature setting.

Act. temp*: Shows the actual measured temperature.

Scr. saver: Switches off the display after 30 seconds if no button is pressed. Any subsequent press of a button reactivates the display. The thermostat remains on and runs the selected program.

Press the OK button to select or deselect the display options. Then select **Exit** in the menu to return to the initial display and view your chosen settings.

* : Only with floor application.

**4-event schedule**

Allows you to choose the type of weekly 4-event schedule you require.


5:2 : Monday to Friday with 4 events and Saturday to Sunday with 2 events.
Typically used if you work from Monday to Friday.

6:1 : Monday to Saturday with 4 events and Sunday with 2 events.
Typically used if you work from Monday to Saturday.

7:0 : Monday to Sunday with 4 individual events. Allows you to choose individual programs for each of the 7 days of week.

Select the required 4-event schedule and confirm with **OK**.

For instructions on programming the time and temperature for the 4-event schedule, see **4-event settings**.

**Energy monitor**


Allows you to view energy consumption for the past 2 days, 30 days or 365 days.

Press **OK** for the chosen period. The value in per cent (%) shows the relative amount of time the heating has been on. The following figure is the cost for the selected period. To ensure correct calculation, check the settings for currency, price per kWh and load.

Currency: Press **OK** and chose the required currency.
Confirm with **OK**.


Cost/unit: Press **OK** and set the actual cost of electricity.
The cost must be entered per kWh. Press **OK**.

Load: Press **OK** and enter the connected heating power.
The value must be in watt (W). Press **OK**.
Leave the menu by pressing **Exit**.

**Engineer settings**


The Engineer settings menu contains the following options:

- Offset temperature
- Adaptive function
- Application
- Temperature scale
- Language
- Factory reset
- Information

**Offset temperature**


If the actual measured temperature does not corresponding to the thermostat value, you can adjust the thermostat by offsetting the temperature.

Press **OK** and enter the value of the measured temperature. Confirm with **OK**.

**Adaptive function**

Ensures that the required temperature has already been reached when you get up in the morning or come home from work. After just a few days, the adaptive function will have automatically calculated when the heating must be turned on.

Press **OK** and set the function to **On**. Confirm with **OK**.

**Application**

Set the type of regulation used.

There are 4 options:


Floor reg. : The thermostat regulates floor temperature only. A floor sensor must be connected.

Room reg. : The thermostat regulates room temperature only.

Room/limit : The thermostat regulates room temperature with min. and max. limits for floor temperature. A floor sensor must be connected.


Regulator : The thermostat functions as a simple regulator and no sensors are used. The setting is a percentage.

Press **OK** and select the required application. Confirm with **OK**.

**Temperature scale**

Allows you to set the temperature range within which the thermostat can be set. It is then only possible to set a temperature within this range in auto, comfort and manual mode.


Press **OK** to highlight **Min** temperature. Use the up or down button to select the minimum permissible temperature. Press **OK** and select the maximum permissible temperature. Confirm the settings with **OK**.

**Display illumination**

There are three settings for the display backlighting:


- **Auto:** Backlighting is activated whenever a key is pressed and goes out automatically 30 seconds after the last key press.
- **On:** Backlighting continuously on.
- **Heating active:** Backlighting comes on when heat is called for by the thermostat.

Select the desired backlighting setting and confirm with **OK**.




Language

Allows the language used on the display to be changed.
Press **OK** and select the required language.
Confirm with **OK**.




Factory reset

Allows factory settings to be restored. Your personal settings will be lost, see **Factory settings**.
Press **OK** and choose **Reset** in the menu.
Confirm with **OK**.



Information

Displays the thermostat software version.



Back

In various parts of the menus and submenus you will find the **Back** menu item.
Use **Back** to return to the last step.

Exit

Returns to initial display.

Error messages

If a fault or error occurs, the thermostat will display an error code as follows:

- E0: Internal failure. The thermostat is defective. Replace thermostat.
- E1: Internal sensor defective or short-circuited.
- E2: External sensor defective or short-circuited.
- E5: Internal overheating. Inspect the installation.

Factory settings

Preset schedule

Day 1-5			
Event	Time	With floor sensor	With room sensor
Morning	06:00-08:00	25 °C	20 °C
Daytime	08:00-16:00	20 °C	15 °C
Evening	16:00-23:00	25 °C	20 °C
Night	23:00-06:00	20 °C	15 °C
Day 6-7			
Event	Time	With floor sensor	With room sensor
Morning	06:00-23:00	25 °C	20 °C
Night	23:00-06:00	20 °C	15 °C



67161B 04/14 (JRK)
© 2014 OJ Electronics A/S



Typ OCC4/OCD4


Svenska

Innehåll

Inledning	6
Första gångens inställningar	6
Allmän drift	6
Tillbaka	6
Avsluta	6
Driftläge	6
Autoläge	6
Manuellt läge	6
Komfortläge.....	6
Termostatsens inställningsmenyer	6
Inställningar för 4 händelser	6
Användarens inställningar	6
Tid och datum	7
Barnspärr	7
Visningsinställningar	7
Tidsplan för 4 händelser	7
Energiovervakare	7
Ingenjörens inställningar	7
Förskjuten temperatur.....	7
Anpassningsbar funktion.....	7
Applikation.....	7
Temperaturskala	7
Bakgrundsbelysning i teckenfönstret	7
Språk	8
Fabriksåterställning.....	8
Information	8
Tillbaka	8
Avsluta	8
Felmeddelanden	8
Fabriksinställningar	8
Förinställd plan	8



Meny

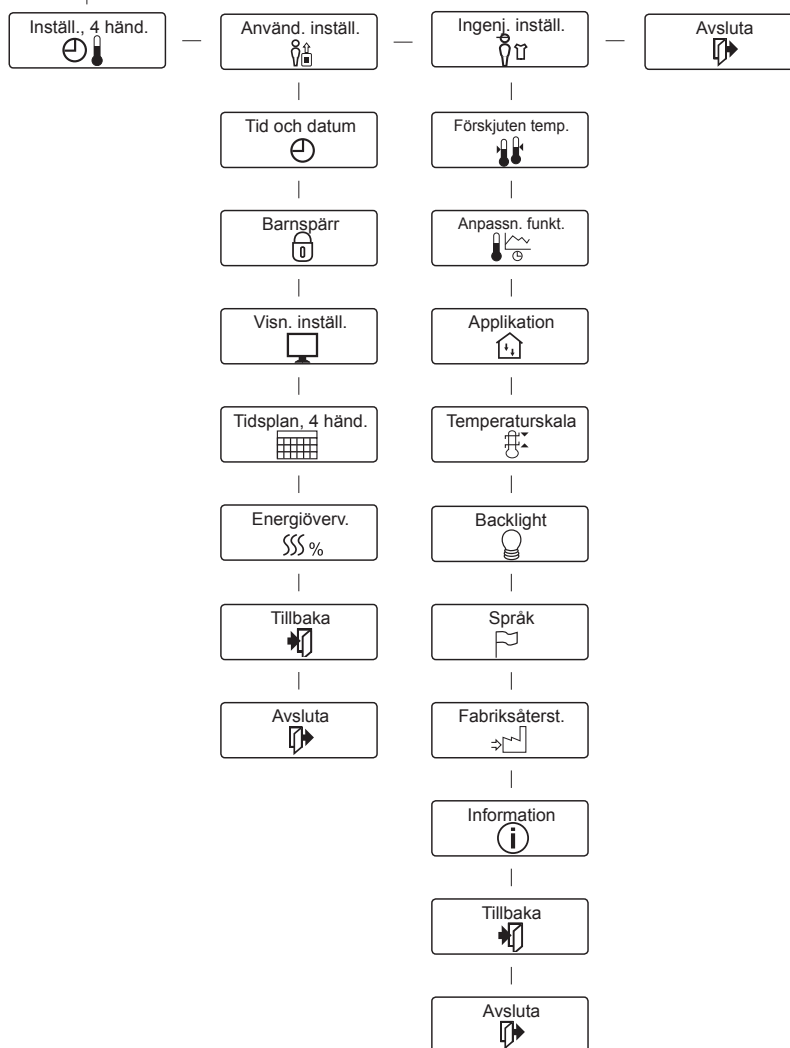

Inledning

Termostaten kan slå på ditt värmesystem vid förinställda klockslag på olika dagar i veckan. För varje veckodag kan du ställa in individuella temperaturer för fyra olika perioder som kallas händelser. Att sänka temperaturen när ingen är hemma sänker dina energikostnader utan att försämra komforten.

Termostaten levereras med en standardplan som passar för de flesta hem. Om du inte ändrar dessa inställningar kommer termostaten att arbeta enligt standardplanen.


Dessutom har termostaten en anpassningsbar funktion som automatiskt ändrar starttiderna för uppvärmningsperioderna så att den önskade temperaturen uppnås vid det inställda klockslaget. Efter tre dygn har den anpassningsbara funktionen lärt sig när värmen måste sättas på.

Första gångens inställningar

Första gången du slår på termostaten (TILL "I", måste du ställa in språket, tiden och datum. Menyner leder dig automatiskt genom processen.

- Välj ditt språk med knapparna Upp och Ner och bekräfta med **OK**.
- Ställ in den aktuella timmen och tryck på **OK**-knappen. Därefter ställer du in minuterna. Tryck på **OK**.
- Ställ in aktuellt årtal, månad och datum. Bekräfta inställningarna med **OK**-knappen.

Nu är termostaten klar att användas. Den kommer att styra din värme enligt den förprogrammerade planen med fyra händelser, se **Fabriksinställningar**.

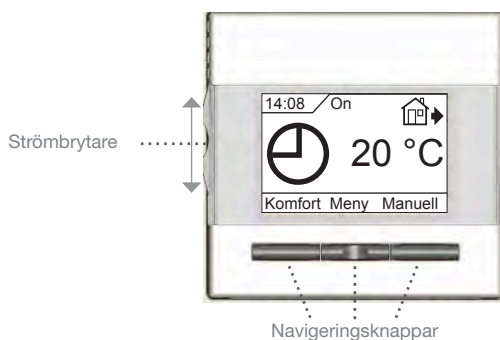

Allmän drift

Med avbrottsknappen kan du slå termostaten TILL "I" och FRÅN "O" genom att skjuta knappen upp och ner. När termostaten är avstängd "O", släpper reläet. Alla inställningar, inklusive tid och datum, sparas.

Termostaten är intuitiv att använda med navigeringsknapparna. Varje knappens funktion anges över knappen i teckenfönstret.

Tillbaka

De olika menyerna och undermenyerna innehåller en **Tillbaka**-funktion.

Du använder **Tillbaka** för att återgå till det föregående steget.

Avsluta

Återgår till startbilden.

Driftläge

Termostaten har tre olika driftlägen för temperaturstyrningen:

Autoläge

☺ Välj Auto om du vill att temperaturen ska styras automatiskt enligt planen med fyra händelser.

Manuellt läge

☺ Välj Manuell om du vill avbryta planen med fyra händelser (t.ex. vid helgdagar) och för att ställa in den önskade temperaturen manuellt. Du vill, t.ex., kanske ställa in temperaturen på 5°C för frysskydd medan du är bortrest.

- Tryck på **Manuell**, bekräfta med **OK**, och ställ in den önskade temperaturen.

Komfortläge

☺ Välj Komfort om du vill ställa in en tillfällig komforttemperatur (ett så kallat partyläge) för en enstaka händelse.

- Tryck på **Komfort**, bekräfta med **OK**, och ställ in den önskade temperaturen. Därefter anger du hur länge komfortläget ska vara inkopplat.

När den inställda temperaturen har gått ut återgår termostaten automatiskt till **Auto-läget**.


Observera: Komfortläget är en tillfällig, manuell inställning som stängs av automatiskt vid nästa händelse i planen med fyra händelser.

Termostatens inställningsmenyer

I menyerna kan du ställa in följande alternativ:

Inställningar för 4 händelser



Du kan ställa in automatisk temperaturstyrning enligt ditt eget program. Du kan välja temperaturinställningar för fyra olika händelser under dygnet:



- ☺ Dag
- 🏠 ➔ På jobbet
- 🏠 ➔ Hemma
- ☾ natt

Termostaten är förprogrammerad med en plan med fyra händelser för enkel och ekonomisk värmestyrning, se **Förinställd plan** under **Fabriksinställningar**. Planen är lätt att ändra. Du gör det på följande sätt:

1. Tryck på **OK**-knappen. Teckenfönstret för planen med fyra händelser aktiveras.
2. Välj de dagar du vill ändra inställningen för, **Mån-Fre [måndag – fredag]** eller **Lör-Sön [lördag – söndag]** med upp- och nerknapparna. Tryck på **OK**.
3. Välj klockslag och temperatur för varje daglig händelse i programmet. Tryck på **OK** och ställ in starttiden för varje berörd händelse. Bekräfta med **OK**. Ställ in temperaturen för denna händelse och bekräfta med **OK**.
4. När du har ställt in alla önskade händelser väljer du **Avsluta** i menyerna. Då återgår du till startbilden.



Användarens inställningar

I menyerna för användarinställningar kan du ändra följande parametrar:

- Tid och datum
- Barnspärr
- Visningsinställningar



- Tidsplan för 4 händelser
- Energiövervakare

Tid och datum

Tryck på **OK** och ställ in aktuell tid i timmar och minuter.
Därefter visas datum. Ställ in aktuellt datum och bekräfta med **OK**.




Barnspärr

Låter dig låsa termostatens inställningar, t.ex. i offentliga eller andra utrymmen där du inte vill att inställningarna ska kunna ändras.

Tryck på **OK** och ställ in barnspärren på **Till** med nerknappen. Bekräfta med **OK**.

Barnspärren kan låsas upp genom att trycka på både **Komfort-** och **Manuell-**knapparna samtidigt i fem sekunder.



Visningsinställningar

Låter dig välja vad som ska visas i startbilden.

Tid/dag: Visar aktuell tid och dag längst upp i teckenfönstret.


Inställd temp.: Visar den aktuella temperaturinställningen.

Verkl. temp.*: Visar den verkliga, uppmätta temperaturen.

Skärmsparare: Stänger av teckenfönster efter 30 sekunder om du inte trycker på någon knapp. Varje knapptryckning därefter aktiverar teckenfönstret igen. Termostaten är fortfarande tillslagen och kör det valda programmet.

Tryck på OK-knappen om du vill välja eller välja bort visningsfunktionerna. Därefter väljer du **Avsluta** i menyn för att återgå till startbilden och titta på dina valda inställningar.

* : Endast med golvanslutning



Tidsplan för 4 händelser

Låter dig välja vilken typ av plan med fyra händelser du vill använda för varje vecka.


5:2: Måndag till fredag med fyra händelser och lördag till söndag med två händelser.

Används normalt om du arbetar från måndag till fredag.

6:1: Måndag till lördag med fyra händelser och söndag med två händelser. Används normalt om du arbetar från måndag till lördag.

7:0: Måndag till söndag med fyra händelser. Låter dig välja individuella program för var och en av veckans sju dagar.

Välj den önskade planen med fyra händelser och bekräfta med **OK**. Avsnittet **4-event settings** beskriver hur du programmerar tid och temperatur för planen med fyra händelser



Energiövervakare


Låter dig se energiförbrukningen för de senaste 2 dyggen, 30 dyggen eller 365 dyggen.

Tryck på **OK** för den valda perioden. Värdet i procent (%) visar det relativa antalet timmar värmen har varit påslagen. Den följande siffran är kostnaden för den valda perioden. För att beräkningen ska bli rätt ska du kontrollera inställningarna för valuta, pris per kWh och belastningen.

Valuta: Tryck på **OK** och välj den önskade valutan. Bekräfta med **OK**.

Kostnad/enhet: Tryck på **OK** och ställ in elkostnaden. Kostnaden måste anges per kWh. Tryck på **OK**.

Last: Tryck på **OK** och ange den anslutna värmelasten. Värdet måste anges i watt (W). Tryck på **OK**. Lämna menyn genom att trycka på **Avsluta**.



Ingenjörrens inställningar

Ingenjörrens inställningar innehåller följande alternativ:


- Förskjuten temperatur
- Anpassningsbar funktion
- Applikation
- Temperaturskala
- Språk
- Fabriksåterställning
- Information



Förskjuten temperatur

Om den verkliga, uppmätta temperaturen inte överensstämmer med termostatvärdet kan du justera termostaten genom att förskjuta temperaturen.


Tryck på **OK** och ange värdet på den uppmätta temperaturen. Bekräfta med **OK**.



Anpassningsbar funktion

Detta ser till att den önskade temperaturen redan har uppnåtts när du går upp på morgonen eller kommer hem från arbetet. Efter några få dagar har anpassningsfunktionen automatiskt beräknat när värmen måste slås på.

Tryck på **OK** och ställ funktionen på **Till**. Bekräfta med **OK**.



Applikation

Ställ in den använda reglertypen.

Det finns tre alternativ:


Golvreglering : Termostaten reglerar bara golvtemperaturen. En golvgivare måste vara ansluten.

Rumsreglering : Termostaten reglerar bara rumstemperaturen.

Rum/gräns : Termostaten reglerar rumstemperaturen med min- och maxgränser för golvtemperaturen. En golvgivare måste vara ansluten.

Regulator : Termostaten fungerar som en enkel regulator. Inga givare används. Inställningen är ett procentuellt värde.


Tryck på **OK** och välj den önskade applikationen. Bekräfta med **OK**.



Temperaturskala

Låter dig ställa in temperaturområdet inom vilket du kan ställa in termostaten. Då blir det bara möjligt att ställa in en temperatur inom detta område i Auto-, Komfort- och Manuellt läge.


Tryck på **OK** för att markera **Min**-temperaturen. Använd upp- och nerknapparna för att välja lägsta tillåtna temperatur. Tryck på **OK** och välj den högsta tillåtna temperaturen. Bekräfta inställningarna med **OK**.



Bakgrundsbelysning i teckenfönstret

Det finns tre inställningsmöjligheter för bakgrundsbelysningen:


- **Auto:** Belysningen tänds när du trycker på en knapp och släcks automatiskt 30 sekunder efter den sista knapptryckningen.
- **Till:** Lyser kontinuerligt.
- **Värmedrift:** Belysningen tänds när termostaten kopplar in värmen. Välj den önskade bakgrundsbelysningsfunktionen och bekräfta med **OK**.



Språk

Låter dig ändra språket som används i teckenfönstret.

Tryck på **OK** och välj det önskade språket. Bekräfta med **OK**.


**Fabriksåterställning**

Låter dig återställa termostaten till fabriksinställningarna. Dina egna inställningar försvinner. Se **Fabriksinställningar**.

Tryck på **OK** och välj **Återställ** i menyn. Bekräfta med **OK**.

**Information**

Visar termostatsens programversion.

**Tillbaka**

De olika menyerna och undermenyerna innehåller en Tillbaka-funktion.

Du använder Tillbaka för att återgå till det föregående steget.

Avsluta

Återgår till startbilden.

Felmeddelanden

Om ett fel uppträder kommer termostaten att visa en felkod enligt följande:

E0: Internt fel. Termostaten är defekt. Byt termostaten.

E1: Den interna givaren är defekt eller kortsluten.

E2: Den yttre givaren är defekt eller kortsluten.

E5: Intern överhettning. Kontrollera installationen.

Fabriksinställningar**Förinställd plan**

Dag 1 - 5			
Händelse	Tid	Med golvgivare	Med rumsgivare
Dag	06:00-08:00	25 °C	20 °C
På jobbet	08:00-16:00	20 °C	15 °C
Hemma	16:00-23:00	25 °C	20 °C
Natt	23:00-06:00	20 °C	15 °C
Dag 6 - 7			
Händelse	Tid	Med golvgivare	Med rumsgivare
Dag	08:00-23:00	25 °C	20 °C
Natt	23:00-08:00	20 °C	15 °C

67161B 04/14 (JRK)
© 2014 OJ Electronics A/S



Tyyppi OCC4/OCD4


Suomi

Sisältö

Johdanto	10
Alkuasetukset	10
Yleinen toiminta	10
Takaisin	10
Lopeta	10
Toimintatila	10
Automaattitila	10
Manuaalitila	10
Mukavuustila	10
Termostaatin asetusvalikot	10
4-vaiheasetukset	10
Käyttäjän asetukset	10
Aika ja pvm	11
Lapsilukko	11
Näyttöasetukset	11
4-vaiheaikataulu	11
Energiavalvonta	11
Asentajan asetukset	11
Nolla-astelämpötila	11
Mukautuva toiminto	11
Toimintomalli	11
Lämpötilayksikkö	11
Näytön valaistus	11
Kieli	12
Tehdasnollaus	12
Tiedot	12
Takaisin	12
Lopeta	12
Virheviestit	12
Tehdasasetukset	12
Esiasetettu aikataulu	12



Menu

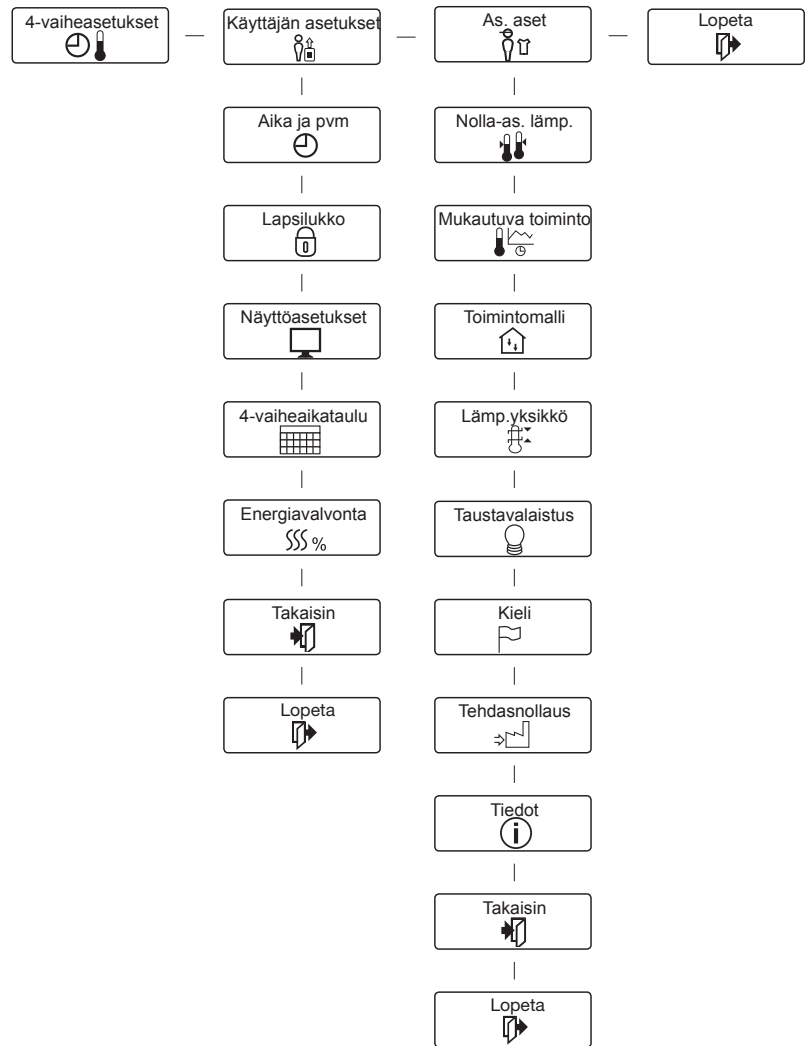

Johdanto

Termostaatti voi kytkeä lämmitysjärjestelmän päälle esiasetettuna aikana viikon eri päivinä. Voit asettaa jokaiselle viikonpäivälle erilliset lämpötilat neljälle eri ajanjaksolle, joita kutsutaan vaiheiksi. Säästät näin energiakustannuksissa mukavuudestasi tinkimättä laskemalla lämpötilaa, kun et ole kotona.

Termostaatin mukana toimitetaan useimpiin koteihin soveltuva oletusaikataulu. Ellet muuta asetuksia, termostaatti toimii oletusaikataulun mukaisesti.


Termostaatissa on lisäksi mukautuva toiminto, joka muuttaa lämmitysajanjakson käynnistymisaikoja automaattisesti halutun lämpötilan saavuttamiseksi esiasetettuna aikana. Kolmen päivän jälkeen mukautuva toiminto on oppinut, milloin lämmitys on kytkettävä päälle.

Alkuasetukset

Kun kytket termostaatin ensimmäistä kertaa katkaisijasta päälle "I"-asentoon, sinun on asetettava kieli, aika ja päivämäärä. Valikko ohjaa sinut automaattisesti koko prosessin läpi.

- Valitse kieli Ylös- ja Alas-painikkeilla ja vahvista valinta painamalla **OK**.
- Aseta nykyinen tunti ja paina **OK**-painiketta. Aseta sitten minuutit. Paina **OK**.
- Aseta sitten nykyinen päivämäärä: vuosi, kuukausi ja päivä. Vahvista asetukset painamalla **OK**-painiketta.

Termostaattia voi nyt käyttää, ja se valvoo lämmitystä esiohjelmoidun 4-vaiheikataulun mukaisesti; katso **Tehdasasetukset**.

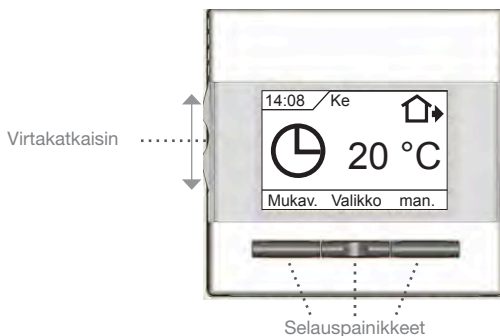

Yleinen toiminta

Voit kytkeä termostaatin päälle "I"-asentoon ja päältä pois "0"-asentoon liu'uttamalla katkaisinpainiketta ylös ja alas. Kun termostaatti on kytketty pois päältä "0"-asentoon, rele vapautetaan. Termostaatti muistaa kaikki asetukset, myös ajan ja päivämäärän. Termostaattia käytetään intuitiivisesti selauspainikkeilla. Kunkin painikkeen toiminto on ilmoitettu näytöllä painikkeen yläpuolella.

Takaisin

Valikkojen ja alavalikkojen useissa kohdissa on **Takaisin**-valikko-kohta. Voit palata edelliseen vaiheeseen painamalla **Takaisin**.

Lopeta

Palaa aloitusnäyttöön.

Toimintatila

Termostaatissa on kolme erilaista lämpötilasäätöä:

Automaattitila

☹ Valitse Auto, jos haluat, että lämpötilaa säädellään automaattisesti 4-vaiheikataululla.

Manuaalitila

☹ Valitse Manuaal, jos haluat peruuttaa ohjelmoidun 4-vaiheikataulun (esim. lomien aikana) ja asettaa halutun lämpötilan manuaalisesti. Voit esimerkiksi säätää lämpötilaksi 5 °C pakkasuojausta varten, kun et ole kotona.

- Paina **Man.**, vahvista painamalla **OK** ja valitse lämpötila.

Mukavuustila

☹ Valitse Mukavuus, kun haluat asettaa tilapäisen mukavuuslämpötilan (niin sanotun juhlatilan) yhtä vaihetta varten.

- Paina **Mukavuus**, vahvista painamalla **OK** ja valitse lämpötila. Syötä sitten mukavuustilan kesto.

Kun asetettu aika on umpeutunut, termostaatti palaa automaattisesti **automaattitilaan**.

Huomaa: Mukavuustila on tilapäinen manuaaliasetus, joka peruu-tetaan automaattisesti ohjelmoidun 4-vaiheikataulun seuraavan vaiheen aikana.

Termostaatin asetusvalikot

Voit valita tässä valikossa seuraavista vaihtoehdoista:

4-vaiheasetukset


Lämpötilaa säädellään automaattisesti omavalintaisen ohjelman mukaisesti. Voit valita lämpötila-asetukset neljälle eri vaiheelle päivän aikana:



- ☀ Päivä
- 🏠 ➔ Töissä
- 🏠 ◀ Kotona
- 🌙 Yö

Termostaatissa on esiohjelmoituna 4-vaiheikataulu, jolla lämmitystä voi säädellä helposti ja taloudellisesti; katso **Esiasetettu aikataulu** kohdassa **Tehdasasetukset**. Aikataulua voi helposti muuttaa seuraavasti:

1. Paina **OK**-painiketta 4-vaiheasetusnäytön aktivoimiseksi.
2. Valitse päivät, joita varten haluat vaihtaa asetukset, **Ma-Pe** tai **La-Su**, Ylös- ja Alas-painikkeilla. Paina **OK**.
3. Valitse nyt aika ja lämpötila ohjelman kullekin päivittäiselle vaiheelle. Paina **OK** ja aseta kyseisen vaiheen käynnistysaika. Vahvista painamalla **OK**. Aseta tämän vaiheen lämpötila ja vahvista painamalla **OK**.
4. Kun olet asettanut halutut vaiheet, palaa aloitusnäyttöön valitsemalla valikosta **Lopeta**.



Käyttäjän asetukset


Käyttäjän asetukset -valikossa voit muuttaa seuraavia kohtia:

- Aika ja pvm
- Lapsilukko
- Näyttöasetukset
- 4-vaiheikataulu
- Energiavalvonta



Aika ja pvm

Paina **OK** ja aseta nykyinen aika tunteina ja minuutteina.
Näyttöön tulee sitten päivämäärä. Aseta päivämäärä ja vahvista painamalla **OK**.




Lapsilukko

Lapsilukon avulla voit lukita termostaatin asetukset esimerkiksi julkisilla paikoilla tai muissa paikoissa, joissa et halua asetuksia muutettavan.

Paina **OK** ja aseta lapsilukko **Päälle** Alas-painikkeella. Vahvista painamalla **OK**.

Lapsilukon lukitus voidaan avata painamalla samanaikaisesti **Mukavuus-** ja **Manuaal-** painikkeita viiden sekunnin ajan.



Näyttöasetukset

Näiden asetusten avulla voit valita aloitusnäytöllä näkyvät tiedot.

Aika/päivä: Näyttää nykyisen ajan ja päivän näytön yläreunassa.


Aseta lämp.: Näyttää nykyisen lämpötila-asetuksen.

Tod. lämp.*: Näyttää todellisen mitatun lämpötilan.

Näyt.sääst.: Kytkee näytön pois päältä, jos mitään painiketta ei paineta 30 sekuntiin. Näyttö aktivoituu uudelleen painamalla jotain painiketta. Termostaatti on edelleen päällä ja ajaa valitun ohjelman.

Valitse näytön vaihtoehdot tai poista niiden valinta painamalla OK-painiketta. Voit palata aloitusnäyttöön ja tarkastella valittuja asetuksia valitsemalla valikosta **Lopeta**.

* : Vain lattiakäytössä



4-vaiheaikataulu

4-vaiheaikataulun avulla voit valita haluamasi viikkoittaisen 4-vaiheaikataulutyyppin.


5:2 : Maanantaista perjantaihin neljä vaihetta ja lauantaista sunnuntaihin kaksi vaihetta.

Tätä tyyppiä käytetään yleensä silloin, kun työskentelet maanantaista perjantaihin.

6:1 : Maanantaista lauantaihin neljä vaihetta ja sunnuntaina kaksi vaihetta. Tätä tyyppiä käytetään yleensä silloin, kun työskentelet maanantaista lauantaihin.

7:0 : Maanantaista sunnuntaihin neljä erillistä vaihetta. Tämän tyyppin avulla voit valita erilliset ohjelmat kullekin seitsemälle viikonpäivälle.

Valitse haluamasi 4-vaiheaikataulukko ja vahvista painamalla **OK**. Katso 4-vaiheaikataulun ajan ja lämpötilan ohjelmointiohjeet kohdasta **4-vaiheasetukset**.



Energiavalvonta

Energiavalvonnan avulla voit tarkastella energiankulutusta viimeisen kahden päivän, 30 päivän tai 365 päivän ajalta.


Valitse haluttu ajanjakso painamalla **OK**.

Prosenttiarvo (%) näyttää suhteellisen ajan, jolloin lämmitys on ollut päällä. Sitä seuraava luku osoittaa valitun ajanjakson kustannukset. Jotta kustannukset laskettaisiin oikein, tarkista valuuttaa, kWh-hintaa ja kuormitusta koskevat asetukset.

Valuutta: Paina **OK** ja valitse valuutta.

Vahvista painamalla **OK**.

Hinta/yksikkö: Paina **OK** ja aseta sähkön nykyinen hinta. Hinta on ilmoitettava kilowattituntia kohden. Paina **OK**.



Kuorma:

Paina **OK** ja syötä kytketty lämmitysteho.


Arvo on ilmoitettava watteina (W). Paina **OK**.

Poistu valikosta painamalla **Lopeta**.

Asentajan asetukset

Asentajan asetukset -valikossa on seuraavat vaihtoehdot:

- Nolla-astelämpötila
- Mukautuva toiminto
- Toimintomalli
- Lämpötilayksikkö
- Kieli
- Tehdasnollaus
- Tiedot




Nolla-astelämpötila

Jos todellinen mitattu lämpötila ei vastaa termostaatin arvoa, voit säätää termostaattia nollaamalla lämpötilan.

Paina **OK** ja syötä mitatun lämpötilan arvo.


Vahvista painamalla **OK**.



Mukautuva toiminto

Varmistaa, että haluttu lämpötila on jo saavutettu, kun nousee ylös aamulla tai tulet töistä kotiin. Parin päivän jälkeen mukautuva toiminto laskee automaattisesti, milloin lämmitys on kytkettävä päälle.

Paina **OK** ja aseta toiminto **Päälle-asentoon**. Vahvista painamalla **OK**.



Toimintomalli

Aseta säädintyyppi.

Valittavana on kolme vaihtoehtoa:

Lattian sääd. : Termostaatti säätelee vain lattian lämpötilaa.


Lattia-anturi on oltava liitettyä.

Huoneen sääd. : Termostaatti säätelee vain huoneen lämpötilaa.

Huone/raja : Termostaatti säätelee huoneen lämpötilaa ja asettaa minimi- ja maksimirajat lattian lämpötilalle. Lattia-anturi on oltava liitettyä.

Säädin : Termostaatti toimii pelkkänä säätimenä, eikä antureita käytetä. Asetus ilmaistaan prosentteina.


Paina **OK** ja valitse haluttu toimintomalli. Vahvista painamalla **OK**.



Lämpötilayksikkö

Tämän toimintomallin avulla voit asettaa termostaatin lämpötila-alueen. Sen jälkeen voit asettaa lämpötilan tällä alueella automaattisesti, mukavuus- tai manuaaliltaan.


Paina **OK**, kun haluat korostaa **Minimi-** lämpötilaa. Valitse sallittu minimilämpötila Ylös- ja Alas-painikkeilla. Paina **OK** ja valitse sallittu maksimilämpötila. Vahvista asetukset painamalla **OK**.



Näytön valaistus

Näytön taustavalaistuksessa on kolme asetustilaa:


- **Automaattinen:** Taustavalaistus otetaan käyttöön mitä tahansa näppäintä painettaessa, ja se sammuu automaattisesti 30 sekunnin kuluttua viimeisestä näppäimen painalluksesta.
 - **Päällä:** Taustavalaistus on jatkuvasti päällä.
 - **Lämmitys otettu käyttöön:** Taustavalaistus otetaan käyttöön, kun termostaatti alkaa lämmittää.
- Valitse haluamasi taustavalaistusasetus ja vahvista painamalla **OK**.



Kieli

Tämän vaihtoehdon avulla voit muuttaa näytön kieltä.


Paina **OK** ja valitse kieli. Vahvista painamalla **OK**.



Tehdasnollaus

Tämän vaihtoehdon avulla voit palauttaa tehdasasetukset. Menetät tällöin henkilökohtaiset asetukset; katso **Tehdasasetukset**.

Paina **OK** ja valitse valikosta **Nollaus**. Vahvista painamalla **OK**.




Tiedot

Näyttää termostaatin ohjelmistoversion.

Takaisin

Valikkojen ja alavalikkojen useissa kohdissa on **Takaisin**-valikkokohta.

Voit palata edelliseen vaiheeseen painamalla **Takaisin**.



Lopeta

Palaa aloitusnäyttöön.

Virheviestit

Jos termostaatissa on toimintahäiriö tai vika, näyttöön tulee seuraava virhekoodi:

E0: Sisäinen toimintahäiriö. Termostaatissa on vika. Vaihda termostaatti.

E1: Sisäisessä anturissa on vika tai oikosulku.

E2: Ulkoisessa anturissa on vika tai oikosulku.

E5: Sisäinen ylikuumeneminen. Tarkista asennus.

Tehdasasetukset

Esiasetettu aikataulu

Päivä 1-5			
Vaihe	Aika	Lattia-anturin kanssa	Huoneanturin kanssa
Päivä	06:00-08:00	25 °C	20 °C
Töissä	08:00-16:00	20 °C	15 °C
Kotona	16:00-23:00	25 °C	20 °C
Yö	23:00-06:00	20 °C	15 °C
Päivä 6-7			
Vaihe	Aika	Lattia-anturin kanssa	Huoneanturin kanssa
Päivä	06:00-23:00	25 °C	20 °C
Yö	23:00-06:00	20 °C	15 °C



OJ ELECTRONICS A/S

Stenager 13B · DK-6400 Sønderborg
 Tel: +45 73 12 13 14 · Fax: +45 73 12 13 13
 oj@ojelectronics.com · www.ojelectronics.com



OCC4/OCD4



67181C 09/14 (LOA)
© 2014 OJ Electronics A/S

USER MANUALS

- English
- Deutsch
- Nederlands
- Polski

LANGUAGES

English	3
Deutsch	15
Nederlands	28
Polski	41



OCC4/OCD4




User Manual
English

CONTENTS

Menu	4
Introduction	5
First time settings	5
General operation	6
Back	6
Exit	6
Operation mode	6
Auto mode	6
Manual mode	6
Comfort mode.....	6
Thermostat setup menus	7
Event settings	7
User settings	8
Time and date	8
Child lock	8
Display settings	8
Event schedule	9
Energy monitor	10
Engineer settings	10
Offset temperature	10
Adaptive function	11
Application	11
Temperature scale.....	11
Display illumination	11
Selecting the sensor	12
Language	12
Factory reset	13
Information	13
Back.....	13
Exit	13
Error messages	13
Factory settings	14
Preset schedule	14

Menu

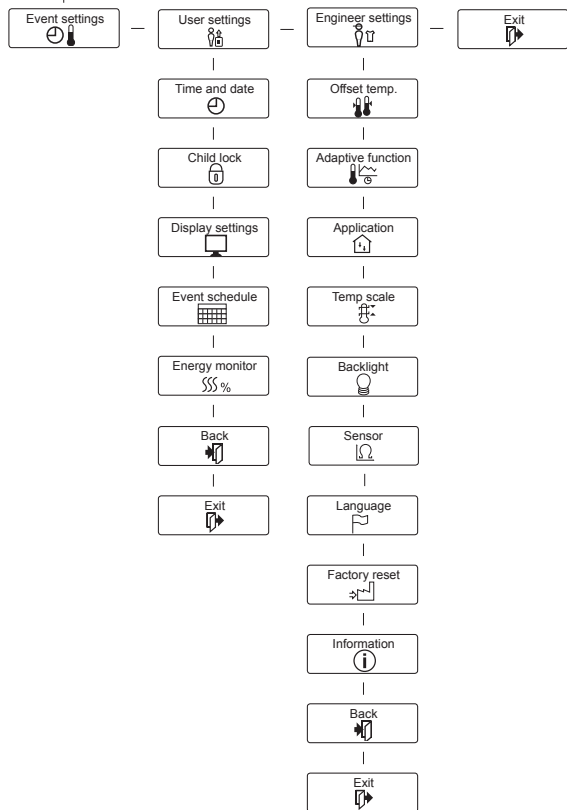

INTRODUCTION

The thermostat can switch on your heating system at predetermined times on different days of the week. For each day of the week, you can set individual temperatures for different periods, called events. Lowering the temperature when the home is unoccupied will reduce your energy costs without reducing comfort.

The thermostat comes with a default schedule suitable for most homes. Unless you change the settings, the thermostat will operate in compliance with the default schedule.

Furthermore, the thermostat features an adaptive function that automatically changes heating period start times so as to ensure that the required temperature is reached at the set time. After three days the adaptive function has learned when the heating must be switched on.


FIRST TIME SETTINGS

The first time you switch the interrupter ON "I", language, time and date must be set. The menu will automatically guide you through the process.

- Choose your language with the Up and Down buttons and confirm with **OK**.
- Set the actual hour and press the **OK** button. Then set the minutes. Press **OK**.
- Set the actual date: year, month and day. Confirm the settings with the **OK** button.

The thermostat is now ready for use and will control your heating in accordance with the pre-programmed event schedule, see

Factory settings.

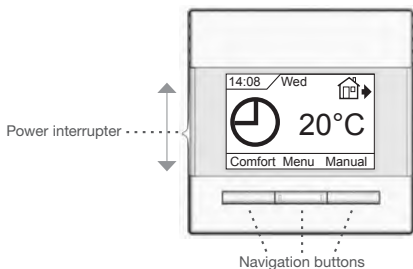

GENERAL OPERATION

The interrupter button allows you to turn the thermostat on “**I**” and off “**O**” by sliding the button up and down. When the thermostat is switched off “**O**”, the relay disengages. All settings, including time and date, will be remembered.

The thermostat is intuitively operated using the navigation buttons. The function of each button is indicated above the button in the display.

Back

In various parts of the menus and submenus you will find the **Back** menu item.

Use **Back** to return to the last step.


Exit

Returns to initial display.


OPERATION MODE

The thermostat features three different modes of temperature control:

Auto mode


 Select Auto if you want the temperature to be controlled automatically via the event schedule.

Manual mode

 Select Manual to cancel the programmed Event schedule (e.g. during holidays) and to set the required temperature manually. You may, for example, want to adjust the temperature to 5°C for frost protection while you are away.

- Press **Manual**, confirm with **OK** and choose the required temperature.

Comfort mode

 Select Comfort to set a temporary comfort temperature (so-called party mode) for a single event.

- Press **Comfort**, confirm with **OK** and choose the required temperature. Then enter the required duration of comfort mode.

After the set time has elapsed, the thermostat will automatically revert to **Auto mode**.

Please note: Comfort mode is a temporary manual setting that will be automatically cancelled by the next event in the programmed event schedule.

THERMOSTAT SETUP MENUS





The menu allows you to select the following options:

EVENT SETTINGS







Allows you to have the temperature controlled automatically in accordance with a program of your own choice. You can select temperature settings for different events during the day:



4-Events*

	Morning
	Daytime
	Evening
	Night

6-Events*

	Morning
	Daytime
	Daytime2
	Evening
	Evening2
	Night



* Depending on the chosen schedule, see **User Settings/Event schedule**.

The thermostat is pre-programmed with a Event schedule for easy and economic heating control, see **Preset schedule** under **Factory settings**. The schedule can be easily changed in the following way:

1. Press the **OK** button to activate the Event settings display.
2. Choose the days for which you want to change the settings, **Mon-Fri** or **Sat-Sun** using the up or down button. Press **OK**.
3. Now select the time and temperature for each daily event in the program. Press **OK** and set the start time for the event concerned. Confirm with **OK**. Set the temperature for this event and

confirm with **OK**.

4. After setting the required events, select **Exit** in the menu to return to the initial display.



USER SETTINGS

In the user settings menu you can change the following items:


- Time and date
- Child lock
- Display settings
- Event schedule
- Energy monitor



Time and date

Press **OK** and set the actual time in hours and minutes.

The date will then be displayed. Set the date and confirm with **OK**.




Child lock

Allows you to lock the thermostat settings, e.g. in public or other places where you do not want the settings changed.

Press **OK** and set the child lock to **On** using the down button. Confirm with **OK**.


The child lock can be unlocked by pressing both the **Comfort** and **Manual** buttons simultaneously for 5 seconds.



Display settings

Allows you to select what is shown on the initial display.

Time/day: Shows the actual time and day at the top of the display.



- Set temp.:** Shows the current temperature setting.
- Act. temp*.::** Shows the actual measured temperature.
- Scr. saver:** Switches off the display after 30 seconds if no button is pressed. Any subsequent press of a button reactivates the display. The thermostat remains on and runs the selected program.

Press the **OK** button to select or deselect the display options. Then select **Exit** in the menu to return to the initial display and view your chosen settings.

* Only with floor application.

Event schedule

Allows you to choose the type of weekly Event schedule you require.

5:2 4-event : Monday to Friday with 4 events and Saturday to Sunday with 2 events.

Typically used if you work from Monday to Friday.

6:1 4-event : Monday to Saturday with 4 events and Sunday with 2 events. Typically used if you work from Monday to Saturday.

7:0 4-event : Monday to Sunday with 4 individual events. Allows you to choose individual programs for each of the 7 days of week.

5:2 6-event : Monday to Friday with 6 events and Saturday and Sunday with 2 events. Typically used if you work from Monday to Friday.


6:1 6-event : Monday to Saturday with 6 events and Sunday with 2 events. Typically used if you work from Monday to Saturday.

7:0 6-event: Monday to Sunday with 6 events. This allows you to choose individual programs for each day of the week.

0:7 6-event: Monday to Sunday with 6 events and the same program for all days of the week.

Select the required event schedule and confirm with **OK**.

For instructions on programming the time and temperature for the Event schedule, see **Event settings**.



Energy monitor


Allows you to view energy consumption for the past 2 days, 30 days or 365 days.

Press **OK** for the chosen period. The value in per cent (%) shows the relative amount of time the heating has been on. The following figure is the cost for the selected period. To ensure correct calculation, check the settings for currency, price per kWh and load.

Currency: Press **OK** and chose the required currency. Confirm with **OK**.

Cost/unit: Press **OK** and set the actual cost of electricity. The cost must be entered per kWh. Press **OK**.


Load: Press **OK** and enter the connected heating power. The value must be in watt (W). Press **OK**.
Leave the menu by pressing **Exit**.



ENGINEER SETTINGS

The Engineer settings menu contains the following options:


- Offset temperature
- Adaptive function
- Application
- Temperature scale
- Display illumination
- Selecting the sensor
- Language
- Factory reset
- Information



Offset temperature

If the actual measured temperature does not corresponding to the thermostat value, you can adjust the thermostat by offsetting the temperature.


Press **OK** and enter the value of the measured temperature. Confirm with **OK**.



Adaptive function

Ensures that the required temperature has already been reached when you get up in the morning or come home from work. After just a few days, the adaptive function will have automatically calculated when the heating must be turned on.

Press **OK** and set the function to **On**. Confirm with **OK**.




Application

Set the type of regulation used.

There are 4 options:

- Floor reg. :** The thermostat regulates floor temperature only. A floor sensor must be connected.
- Room reg. :** The thermostat regulates room temperature only.
- Room/limit :** The thermostat regulates room temperature with min. and max. limits for floor temperature. A floor sensor must be connected.
- Regulator :** The thermostat functions as a simple regulator and no sensors are used. The setting is a percentage.




Press **OK** and select the required application. Confirm with **OK**.

Temperature scale

Allows you to set the temperature range within which the thermostat can be set. It is then only possible to set a temperature within this range in auto, comfort and manual mode.


Press **OK** to highlight **Min** temperature. Use the up or down button to select the minimum permissible temperature. Press **OK** and select the maximum permissible temperature. Confirm the settings with **OK**.



Display illumination

There are three settings for the display back-lighting:

- **Auto:** Backlighting is activated whenever a key is pressed and goes out automatically



30 seconds after the last key press.

- **On:** Backlighting continuously on.
- **Heating active:** Backlighting comes on when heat is called for by the thermostat.

Select the desired backlighting setting and confirm with **OK**.

Selecting the sensor*

Floor sensors other than the supplied (12 k Ω / 25 °C) can be selected with this menu. The thermostat is preprogrammed for 4 other types:

Sensor 2 k Ω

Sensor 10 k Ω

Sensor 15 k Ω

Sensor 33 k Ω

Select the installed sensor with the arrow keys, then confirm with **OK**. The resistance characteristics of the sensor for 15 °C, 20 °C, 25 °C and 30 °C are now displayed.

If the installed sensor does not have the same characteristic as that shown in the thermostat display, change the values at the four listed temperatures using the arrow keys.

Confirm with **OK** to switch to the next resistance characteristic.

Select **Information** with the arrow keys, then confirm with **OK**.

The display now shows the resistance characteristic of the selected sensor. Then confirm with **OK**. The new sensor values are now stored in the thermostat.



**Only for thermostats with floor sensor.*

NB! *If the incorrect sensor is selected there is a risk that the thermostat will not be able to regulate to the desired temperatures and therefore damage to the floor construction or covering may occur.*

Language

Allows the language used on the display to be changed.


Press **OK** and select the required language. Confirm with **OK**.



Factory reset

Allows factory settings to be restored. Your personal settings will be lost, see **Factory settings**.

Press **OK** and choose **Reset** in the menu.
Confirm with **OK**.




Information

Displays the thermostat software version.

Back

In various parts of the menus and submenus you will find the **Back** menu item.

Use **Back** to return to the last step.



Exit

Returns to initial display.

ERROR MESSAGES

If a fault or error occurs, the thermostat will display an error code as follows:

E0: Internal failure. The thermostat is defective.

Replace thermostat.

E1: Internal sensor defective or short-circuited.

E2: External sensor defective or short-circuited.

E5: Internal overheating. Inspect the installation.

FACTORY SETTINGS

Preset schedule

Day 1-5			
Event	Time	With floor sensor	With room sensor
Morning	06:00-08:00	25 °C	20 °C
Daytime	08:00-16:00	20 °C	15 °C
Daytime2*	08:00-16:00	20 °C	15 °C
Evening	16:00-23:00	25 °C	20 °C
Evening2*	16:00-23:00	25 °C	20 °C
Night	23:00-06:00	20 °C	15 °C
Day 6-7			
Event	Time	With floor sensor	With room sensor
Morning	08:00-23:00	25 °C	20 °C
Night	23:00-08:00	20 °C	15 °C

* Depending on the chosen schedule, see **User Settings/Event schedule..**



OJ ELECTRONICS A/S

Stenager 13B · DK-6400 Sønderborg

Tel.: +45 73 12 13 14 · Fax +45 73 12 13 13

oj@ojelectronics.com · www.ojelectronics.com



OCC4/OCD4




*Benutzer Handbuch
Deutsch*

INHALT

Menü	16
Einführung	17
Erste Einstellungen	17
Allgemeiner Betrieb.....	18
Zurück	18
Beenden.....	18
Betriebsart	18
Auto-Modus	18
Manueller Modus	18
Komfortmodus	18
Thermostat-Konfigurationsmenüs.....	19
Uhrenbetrieb	19
Benutzer-Einstellungen.....	20
Uhrzeit und Datum	20
Kindersicherung	20
Display-Einstellungen	21
Wochenprogramm	21
Energieverbrauch	22
Service-Einstellungen	22
Offset-Temperatur	23
Selbstlernfunktion	23
Einstellung der Regelungsart	23
Temperaturskala.....	24
Display-Beleuchtung	24
Fühlerauswahl	24
Sprache.....	25
Rückstellung auf die Werkseinstellungen	25
Information	25
Zurück	25
Beenden.....	25
Fehlermeldungen.....	26
Werkseinstellungen.....	27
Voreingestellter Zeitplan.....	27

MENÜ

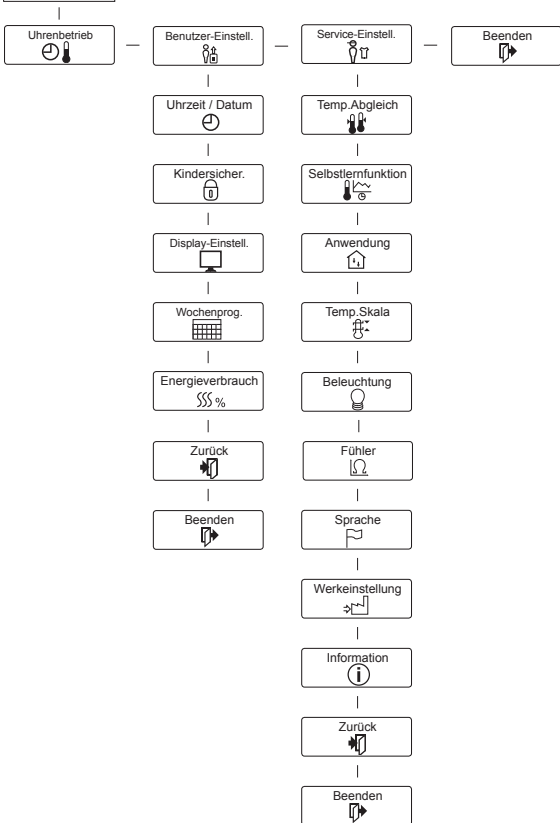

EINFÜHRUNG

Der Thermostat dient dazu, Ihre Heizanlage zu vorgegebenen, für jeden Wochentag unterschiedlichen Zeitpunkten einzuschalten. Für jeden Wochentag lassen sich für unterschiedliche Zeiträume, Phasen genannt, individuelle Temperaturen einstellen. Ein Absenken der Temperatur bei verlassenenem Zuhause reduziert Ihre Energiekosten ohne den Komfort zu verringern.

Der Thermostat wird mit einem für die meisten Haushalte passenden, vorprogrammierten Zeitplan geliefert. Außer Sie ändern diese Einstellungen, arbeitet der Thermostat gemäß diesen Vorgaben. Darüber hinaus verfügt der Thermostat über eine Lernfunktion, die automatisch die Einschaltzeitpunkte der Heizperioden ändert, um ein Erreichen der gewünschten Temperatur zum eingestellten Zeitpunkt zu gewährleisten. Nach drei Tagen hat die Lernfunktion die Einschaltzeitpunkte der Heizung entsprechend angepasst.


ERSTE EINSTELLUNGEN

Beim ersten Einschalten, Schalter auf EIN „I“, sind Sprache, Uhrzeit und Datum einzustellen. Das Menü führt Sie automatisch durch diesen Prozess.

- Mit den Pfeiltasten wählen Sie Ihre Sprache und mit **OK** bestätigen Sie diese.
- Die aktuelle Stunde einstellen und mit **OK** betätigen. Dann die Minuten einstellen. Mit der **OK**-Taste betätigen.
- Aktuelles Datum: Jahr, Monat und Tag einstellen. Die Einstellungen mit der **OK**-Taste bestätigen.

Der Thermostat ist jetzt betriebsbereit und steuert Ihre Heizung gemäß dem vorprogrammierten wwPhasen-Zeitplan, siehe

Werkseinstellungen.

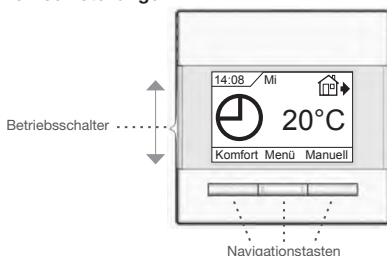

ALLGEMEINER BETRIEB

Aktivieren und Deaktivieren des Thermostats erfolgen durch hinauf- oder herunterschieben des Schalters auf Ein „I“ und Aus „0“.

Bei ausgeschaltetem Thermostat, Aus „0“, ist das Relais inaktiv.

Alle Einstellungen, einschließlich Uhrzeit und Datum, werden gespeichert.

Der Thermostat lässt sich intuitiv mittels der Navigationstasten bedienen.

Die Funktion jeder Taste wird über ihr am Display angezeigt.

Zurück

Dadurch gelangen Sie zurück zur vorherigen Ebene.

Beenden

Kehrt zum Startdisplay zurück.


BETRIEBSART

Der Thermostat hat drei unterschiedliche Temperaturregelungsmodi zu bieten:

Auto-Modus

 Wählen Sie Auto, wenn die Temperatur automatisch mit Hilfe des Phasen-Programms geregelt werden soll.

Manueller Modus

 Wählen Sie Manuell, um den Phasen-Zeitablauf zu übersteuern (z. B. während des Urlaubs) und um die gewünschte Temperatur manuell einzustellen. Gegebenenfalls kann die Temperatur während Ihrer Abwesenheit zum Frostschutz z. B. auf 5 °C festgelegt werden.

- **Manuell** betätigen, mit **OK** bestätigen und die gewünschte Temperatur einstellen.

Komfortmodus



Wählen Sie Komfort, um vorübergehend eine Komfort-Temperatur für ein besonderes Ereignis (den so genannten Party-Modus) einzustellen.

- **Komfort** betätigen, mit **OK** bestätigen und die gewünschte Temperatur einstellen. Dann die gewünschte Dauer des Komfortmodus' eingeben.

Nach Ablauf der eingestellten Zeit kehrt der Thermostat automatisch zum **Auto**-Modus zurück.


Bitte beachten: Der Komfortmodus ist eine zwischenzeitliche, manuelle Einstellung, die automatisch mit Beginn der nächsten Phase im Phasenprogramm aufgehoben wird.

THERMOSTAT-KONFIGURATIONSMENÜS

Mit dem Menü lassen sich folgende Optionen auswählen:

UHRENBETRIEB

Ermöglicht Ihnen eine automatische Temperaturregelung mit einem Programm Ihrer Wahl. Sie können die Temperaturen für verschiedene Phasen während des Tages einstellen:



4-Phasen*

-  Tagbetrieb
-  Auß.Haus
-  Zu Hause
-  Ecobetrieb

6-Phasen*



-  Tagbetrieb
-  Auß.Haus
-  Auß.Haus2
-  Zu Hause
-  Zu Hause2
-  Ecobetrieb

* Abhängig vom gewählten Zeitablauf, siehe **Benutzer-Einstellungen/Wochenprog.**

Der Thermostat ist mit einem Phasen-Zeitplan für einfache und wirtschaftliche Heizungsregelung vorprogrammiert, siehe **Voreingestellter Zeitplan** unter **Werkseinstellungen**. Der Zeitplan lässt sich einfach wie folgt ändern:

1. Die **OK**-Taste betätigen, um das Display zu den Phasen-Einstellungen zu aktivieren.
2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten, für welche Tage, **Mo-Fr** oder **Sa-So**, die Einstellungen geändert werden sollen. Mit **OK** betätigen.

- Jetzt die Uhrzeit und Temperatur für jede tägliche Phase im Programm auswählen. Mit **OK** betätigen und den Startzeitpunkt für die betreffende Phase einstellen. Mit **OK** bestätigen. Die Temperatur für diese Phase einstellen und mit **OK** bestätigen.
- Nach Einstellung der gewünschten Phasen **Beenden** taste im Menü betätigen, um zum Startdisplay zurückzukehren.



BENUTZER-EINSTELLUNGEN

In den Benutzer-Einstellungen lassen sich folgende Punkte ändern:

- Uhrzeit und Datum
- Kindersicherung
- Display-Einstellungen
- Wochenprogramm
- Energieverbrauch



Uhrzeit und Datum

OK betätigen und die aktuelle Uhrzeit in Stunden und Minuten einstellen.

Danach wird das Datum angezeigt. Das Datum einstellen und mit **OK** bestätigen.



Kindersicherung

Ermöglicht Ihnen die Thermostateinstellungen zu verriegeln, z. B. an öffentlichen Orten oder Standorten, wo Sie ein Ändern der Einstellungen verhindern möchten.

OK betätigen und die Kindersicherung mit der Pfeiltaste auf **Ein** stellen. Mit **OK** bestätigen.

Die Kindersicherung lässt sich durch gleichzeitiges 5 Sekunden langes Betätigen der **Komfort-** und **Manuell-**Tasten aufheben.



Display-Einstellungen

Erlaubt Ihnen die Anzeigen am Startdisplay auszuwählen.

Uhrzeit/Tag: Zeigt im Display oben aktuelle Uhrzeit und Tag an.


Temp.Sollwert: Zeigt die aktuelle Temperatureinstellung an.

Aktuelle Temp.* Zeigt die aktuell gemessene Temperatur an.

Anzeigedauer: Schaltet das Display aus, wenn 30 Sekunden lang keine Taste betätigt wurde. Jede Tastenbetätigung reaktiviert das Display. Der Thermostat bleibt aktiv und arbeitet nach dem gewählten Programm.

OK-Taste betätigen, um die Anzeigooptionen auszuwählen oder die Auswahl aufzuheben. Danach im Menü **Beenden** wählen, um zum Startbildschirm zurückzukehren und die gewählten Einstellungen zu betrachten.

* Nur bei Fußbodenanwendung.



Wochenprogramm

Ermöglicht Ihnen den passenden Phasen-Wochenprogramm auszuwählen.

5:2 4-Phasen: Montag bis Freitag mit 4 Phasen und Samstag bis Sonntag mit 2 Phasen z.B. wenn Sie Montag bis Freitag arbeiten.

6:1 4-Phasen: Montag bis Samstag mit 4 Phasen und Sonntag mit 2 Phasen z.B. wenn Sie Montag bis Samstag arbeiten.

7:0 4-Phasen: Montag bis Sonntag mit 4 individuellen Phasen. Ermöglicht Ihnen für jeden der 7 Wochentage individuelle Programme zu wählen.

5:2 6-Phasen: Montag bis Freitag mit 6 Phasen und Samstag bis Sonntag mit 2 Phasen. Typisch angewandt, wenn Sie Montag bis Freitag arbeiten.

6:1 6-Phasen: Montag bis Samstag mit 6 Phasen und Sonntag mit 2 Phasen. Typisch angewandt, wenn Sie Montag bis Samstag arbeiten.



7:0 6-Phasen: Montag bis Sonntag mit 6 Phasen. Das ermöglicht Ihnen die Wahl von individuellen Programmen für jeden Tag der Woche.

0:7 6-Phasen: Montag bis Sonntag mit 6 Phasen und das gleiche Programm für alle Tage der Woche.

Wählen Sie den gewünschten Wochenprogramm und bestätigen Sie mit **OK**.

Anleitung zur Programmierung von Uhrzeit und Temperatur für den Phasen-Zeitplan, siehe **Uhrenbetrieb**.

Energieverbrauch

Ermöglicht Ihnen den Energieverbrauch für die letzten 2 Tage, 30 Tage oder 365 Tage anzuzeigen.

Den gewünschten Zeitraum mit **OK** bestätigen. Angezeigt wird die relative Einschaltzeit der Heizung in Prozent (%). Und daneben die Kosten für den gewählten Zeitraum. Um eine korrekte Berechnung zu gewährleisten, sind die Einstellungen für Währung, Preis je kWh und Leistung zu kontrollieren.

Währung: **OK** betätigen und die gewünschte Währung wählen.

Mit **OK** bestätigen.


Strompreis: Mit **OK** betätigen und den aktuellen Strompreis eingeben.

Die Kosten sind je kWh anzugeben. **OK** betätigen.

Leistung: **OK** betätigen und die angeschlossene Heizleistung eingeben.

Der Wert ist in Watt (W) anzugeben. **OK** betätigen.

Das Menü durch Betätigen von **Beenden** verlassen.



SERVICE-EINSTELLUNGEN

Das Service-Menü umfasst folgende Optionen:

- Offset-Temperatur
- Lernfunktion
- Anwendung
- Temperaturskala




- Display-Beleuchtung
- Fühlerauswahl
- Sprache
- Rückstellung auf die Werkseinstellungen
- Information

Offset-Temperatur

Entspricht die aktuell gemessene Temperatur nicht dem angezeigten Wert am Thermostat, lässt sich der Thermostat durch Ausgleich der Temperatur justieren.

OK betätigen und den Wert der gemessenen Temperatur eingeben. Mit **OK** bestätigen.



Selbstlernfunktion

Diese Funktion gewährleistet, dass die gewünschte Temperatur beim Aufstehen am Morgen oder bei der Rückkehr nach Hause bereits erreicht ist. Schon nach wenigen Tagen hat die Lernfunktion automatisch berechnet, wann der Thermostat die Heizung zuschalten muß.

OK betätigen und die Funktion auf **Ein** stellen. Mit **OK** bestätigen.



Einstellung der Regelungsart

Benutzten Regelungstyp einstellen.

4 Optionen sind verfügbar:

- Fußboden:** Der Thermostat regelt ausschließlich die Bodentemperatur. Ein Bodenfühler ist anzuschließen.
- Raumreg. :** Der Thermostat regelt ausschließlich die Raumtemperatur.
- Raum/Bgr:** Der Thermostat regelt die Raumtemperatur mit min. und max. Grenzen für die Bodentemperatur. Ein Bodenfühler ist anzuschließen.
- Regler:** Der Thermostat wirkt als einfacher Regler und es werden keine Fühler angewandt. Die Einstellung ist ein Prozentwert.

OK betätigen und die gewünschte Anwendung wählen. Mit **OK**




bestätigen.

Temperaturskala

Ermöglicht Ihnen die Einstellung des Temperaturbereichs, in welchem der Thermostat eingestellt werden kann. Danach ist es im Auto-, Komfort- und manuellen Modus nur möglich die Temperatur innerhalb dieses Bereichs einzustellen.

OK betätigen um die **Min.** Temperatur zu markieren. Mit den Pfeiltasten die zulässige minimale Temperatur einstellen. **OK** betätigen und die zulässige maximale Temperatur einstellen. Die Einstellungen mit **OK** bestätigen.



Display-Beleuchtung

Für die Hintergrundbeleuchtung gibt es drei Einstellungsmöglichkeiten:

- **Auto:** Die Beleuchtung wird auf Knopfdruck aktiviert und erlischt automatisch 30 Sekunden nach der letzten Tastenbetätigung.
- **Ein:** Leuchtet ständig.
- **Heizbetrieb:** Die Beleuchtung schaltet bei Wärmebedarfsmeldung durch den Thermostat ein.

Die gewünschte Hintergrundbeleuchtung wählen, und mit **OK** bestätigen.



Fühlerauswahl*

Mit diesem Menü lassen sich andere Boden-fühler wählen als der mitgelieferte NTC-Fühler (12 k Ω /25 °C).

Der Thermostat ist für 4 andere NTC Typen vor-programmiert:


Fühler 2 k Ω

Fühler 10 k Ω

Fühler 15 k Ω

Fühler 33 k Ω

Mit den Pfeiltasten den montierten Fühler wählen, und mit **OK** bestätigen. Die Widerstandscharakteristik des Fühlers für 15 °C, 20 °C, 25 °C und 30 °C wird jetzt angezeigt.



Weist der montierte Fühler nicht die gleiche Charakteristik wie im Thermostat-Display angezeigt auf, lassen sich die Werte bei den 4 genannten Temperaturen mit den Pfeiltasten ändern.

OK betätigen, um zur nächsten Widerstandscharakteristik zu wechseln.

Mit den Pfeiltasten **Information** auswählen, und **OK** betätigen. Die Widerstandscharakteristik des gewählten Fühlers jetzt kommt zur Anzeige. Anschließend mit **OK** bestätigen. Die neuen Fühlerwerte sind jetzt im Thermostat gespeichert.


** Nur für Thermostaten mit Boden-fühler.*

NB! Bei falscher Fühlerwahl besteht Gefahr, dass der Thermostat nicht gemäß den gewünschten Temperaturen zu regeln imstande ist und daher möglicherweise Beschädigungen der Bodenkonstruktion/des Bodenbelags auftreten können.

Sprache

Ermöglicht es die Sprache am Display zu ändern.

OK betätigen und die gewünschte Sprache wählen. Mit **OK** bestätigen.



Rückstellung auf die Werkseinstellungen


Ermöglicht es die Werkseinstellungen wieder herzustellen. Ihre persönlichen Einstellungen gehen dabei verloren, siehe **Werkseinstellungen**.

OK betätigen und im Menü **Werkseinstellung** wählen. Mit **OK** bestätigen.



Information

Zeigt die Softwareversion des Thermostats an.



Zurück

Dadurch gelangen Sie zurück zur vorherigen Ebene.

Beenden

Kehrt zum Startdisplay zurück.

FEHLERMELDUNGEN

Beim Auftreten eines Fehlers oder einer Störung wird am Thermostat ein Fehlercode angezeigt, der folgende Bedeutung haben kann:

E0: Interne Störung. Der Thermostat ist defekt.

Thermostat austauschen.

E1: Interner Fühler defekt oder kurzgeschlossen.

Thermostat tauschen.

E2: Externer Fühler defekt oder kurzgeschlossen. Fühler überprüfen. Gegenfalls tauschen.

E5: Interne Überhitzung. Installation kontrollieren.

WERKSEINSTELLUNGEN

Voreingestellter Zeitplan

Tag 1-5			
Phase	Uhrzeit	Mit Bodenföhler	Mit Raumföhler
Tagbetrieb	06:00-08:00	25 °C	20 °C
Auß.Haus	08:00-16:00	20 °C	15 °C
Auß.Haus2*	08:00-16:00	20 °C	15 °C
Zu Hause	16:00-23:00	25 °C	20 °C
Zu Hause2*	16:00-23:00	25 °C	20 °C
Ecobetrieb	23:00-06:00	20 °C	15 °C
Tag 6-7			
Phase	Uhrzeit	Mit Bodenföhler	Mit Raumföhler
Tagbetrieb	08:00-23:00	25 °C	20 °C
Ecobetrieb	23:00-08:00	20 °C	15 °C

* Abhängig vom gewählten Zeitablauf, siehe **Benutzer-Einstellungen/Wochenprog.**

OJ ELECTRONICS A/S

Stenager 13B · DK-6400 Sønderborg

Tel.: +45 73 12 13 14 · Fax +45 73 12 13 13

oj@ojelectronics.com · www.ojelectronics.com



OCC4/OCD4







Gebruikshandleiding
Nederlands

INHOUD

Menu	29
Inleiding	30
De allereerste instellingen	30
Algemene bediening.....	31
Terug	31
Exit	31
In werking.....	31
Auto stand	31
Handbediening	31
Comfort stand	31
Instelmenu's thermostaat	32
Standen instellingen.....	32
Instellingen gebruiker	33
Tijd en datum	33
Kinderslot	33
Scherminstellingen	34
Standen schema	34
Energiebewaking	35
Constructie-instellingen	35
Offset temperatuur	36
Aanpasfunctie	36
Toepassing	36
Temperatuurschaal.....	36
Display verlichting	37
Selecteer de sensor	37
Taal.....	38
Fabrieksreset	38
Informatie	38
Terug	38
Exit	38
Foutmeldingen	38
Fabrieksinstellingen	39
Schema voorinstelling	39

MENU



INLEIDING

De thermostaat kan uw verwarmingssysteem op vooringestelde tijdstippen op verschillende dagen van de week inschakelen. Voor elke dag van de week kunt u afzonderlijke temperaturen instellen voor verschillende perioden, die standen worden genoemd. Door de temperatuur te verlagen als u niet thuis bent, verlaagt u de stookkosten zonder het comfort te verminderen.

De thermostaat wordt geleverd met een standaardschema dat voor de meeste woningen geschikt is. Tenzij u deze instellingen wijzigt, zal de thermostaat op dit standaardprogramma werken.


De thermostaat heeft ook een aanpassingsfunctie die de starttijd van de verwarmingsperiode automatisch wijzigt zodat de gewenste temperatuur wordt bereikt op de door u ingestelde tijd. Na drie dagen heeft de aanpassingsfunctie geleerd wanneer de verwarming moet worden ingeschakeld.

DE ALLEREERSTE INSTELLINGEN

De eerste keer dat u de thermostaat met de onderbreker Aan "I" inschakelt, moet u de taal, tijd en datum instellen. Het menu zal u automatisch door het proces voeren.

- Kies uw taal met de knoppen Omhoog en Omlaag en bevestig met **OK**.
- Stel het actuele uur in en druk op de **OK** knop. Stel dan de minuten in. Druk op **OK**.
- Stel de actuele datum in: jaar, maand en dag. Bevestig de instellingen met de **OK** knop.

De thermostaat is nu gereed voor gebruik en zal uw verwarming regelen in overeenstemming met het vooringestelde standen schema, zie **Fabrieksinstellingen**.

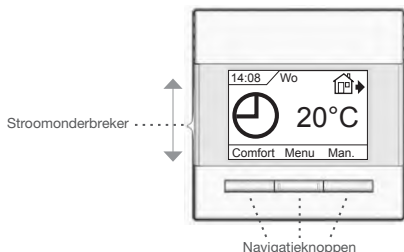

ALGEMENE BEDIENING

Met de onderbrekerknop kunt u de thermostaat aan "1" en uit "0" zetten door de knop omhoog en omlaag te schuiven. Wanneer de thermostaat is uitgeschakeld "0", wordt het relais uitgeschakeld. Alle instellingen, incl. tijd en datum zullen worden opgeslagen. De thermostaat wordt bediend met de navigatieknoppen. De functie van elke knop wordt aangegeven in het scherm boven de knop.

Terug

In verschillende delen van de menu's en submenu's zult u het **Terug** menu item vinden.

Gebruik **Terug** om naar de voorgaande stap terug te gaan.


Exit

Gaat terug naar het beginscherm.


IN WERKING

De thermostaat bezit drie verschillende manieren van temperatuur regelen.

Auto stand


 Selecteer Auto als u wilt dat de temperatuur automatisch wordt bewaakt via het Standensysteem.

Handbediening

 Kies handbediening om het ingestelde Standen programma te annuleren (bv. tijdens de vakantie) en de gewenste temperatuur handmatig in te stellen. U kunt de temperatuur bv. op 5°C zetten voor bescherming tegen vorst terwijl u afwezig bent.

- Druk op **Handbediening**, bevestig met **OK** en kies de gewenste temperatuur.

Comfort stand

 Kies Comfort om een tijdelijke Comfort temperatuur voor een speciale gelegenheid in te stellen (de zogenaamde feeststand).

- Druk op **Comfort**, bevestig met **OK** en kies de gewenste temperatuur. Voer daarna de gewenste duur van de comfort stand in.

Nadat de ingestelde tijd is verlopen, zal de thermostaat automatisch teruggaan naar de **Auto stand**.


NB: de Comfort stand is een tijdelijke, met de hand ingestelde stand die automatisch wordt geannuleerd als de volgende stand in het standen systeem start.

INSTEMENU'S THERMOSTAAT

Het menu biedt keus uit de volgende mogelijkheden

STANDEN INSTELLINGEN

Hiermee kunt u de temperatuur automatisch regelen volgens een programma van uw eigen keus. U kunt temperatuurinstellingen voor verschillende standen per dag selecteren



4-Standen*

-  Dag
-  Op werk
-  Thuis
-  Nacht

6-Standen*



-  Dag
-  Op werk
-  Op werk2
-  Thuis
-  Thuis2
-  Nacht

* Zie **Gebruikersinstellingen/standen schema**, afhankelijk van het gekozen schema.

De thermostaat is ingesteld op een Standen schema voor een eenvoudige en zuinige verwarmingsregeling, zie **Voor ingesteld schema** onder **Fabrieksinstellingen**. Het schema kan gemakkelijk als volgt worden veranderd

1. Druk op de **OK** knop om het scherm met de Standen instelling te activeren.
2. Kies de dagen die u in de instellingen wilt wijzigen **Ma-vr** of **Za-zo** met de knop omhoog of omlaag. Druk op **OK**.

- Kies nu de tijd en temperatuur voor elk van de dagelijkse standen in het programma. Druk op **OK** en stel de starttijd in voor de gewenste stand. Bevestig met **OK**. Stel de temperatuur voor deze stand in en bevestig met **OK**.
- Kies **Exit** in het menu nadat de gewenste standen zijn ingesteld, om terug te gaan naar het beginscherm.



INSTELLINGEN GEBRUIKER

In het gebruikersmenu kunt u voor de volgende items veranderen:

- Tijd en datum
- Kinderslot
- Scherminstellingen
- Standen schema
- Energiebewaking



Tijd en datum

Druk op **OK** en stel de actuele tijd in uren en minuten in.

Daarna zal de datum verschijnen. Stel de datum in en bevestig met **OK**.




Kinderslot

Hiermee kunt u de thermostaatinstellingen vergrendelen, bv. in openbare ruimtes waar u niet wenst dat de instellingen worden gewijzigd.

Druk op **OK** en zet het kinderslot op **Aan** met de omlaag knop. Bevestig met **OK**.

Het kinderslot kan worden ontgrendeld door 5 seconden tegelijk op de knoppen **Comfort** en **Handbediening** te drukken.



Scherminstellingen

Hier kunt u selecteren uit wat er op het beginscherm wordt getoond.

Tijd/dag: Geeft de actuele tijd en dag weer bovenin het scherm.


Ingest. temp. Geeft de huidige temperatuur weer.

Act. temp.* Geeft de actueel gemeten temperatuur weer.

Scr. saver Schakelt het scherm na 30 seconden uit als er niet op een knop wordt gedrukt. Door weer op een knop te drukken wordt het scherm geactiveerd. De thermostaat blijft aanstaan en loopt het geselecteerde programma door.

Druk op de **OK** knop om de schermopties te kiezen of over te slaan. Kies dan **Exit** in het menu om terug te gaan naar het beginscherm waar u de gekozen instellingen kunt zien.

* Alleen bij toepassing 'Vloer'.



Standen schema

Hier kunt u kiezen welk type wekelijks Standen schema u wenst.

5:2 4-standen: Maandag tot vrijdag met 4 standen en zaterdag

tot zondag met 2 standen. Deze wordt typisch gebruikt als u van maandag tot vrijdag werkt.


6:1 4-standen: Maandag tot zaterdag met 4 standen en zondag met 2 standen. Deze wordt typisch gebruikt als u van maandag tot zaterdag werkt.

7:0 4-standen: Maandag tot zondag met 4 verschillende standen. Hier kunt u voor elk van de 7 dagen per week een afzonderlijk programma kiezen.

5:2 6-standen: Maandag tot vrijdag met 6 standen en zaterdag en zondag met 2 standen. Deze wordt typisch gebruikt als u van maandag tot vrijdag werkt.

6:1 6-standen: Maandag tot zaterdag met 6 standen en zondag met 2 standen. Deze wordt typisch gebruikt als u van maandag tot zaterdag werkt.

7:0 6-standen: Maandag tot zondag met 6 standen. Hiermee kunt u individuele programma's voor iedere



weekdag selecteren.

0:7 6-standen: Maandag tot zondag met 6 standen en hetzelfde programma voor iedere weekdag.


Selecteer het gewenste Standen schema en bevestig met **OK**.

Voor aanwijzingen over het programmeren van tijd en temperatuur voor het Standen schema, zie **Standen instellingen**.

Energiebewaking

Hier kunt u het energieverbruik aflezen voor de afgelopen 2 dagen, 30 dagen of 365 dagen.

Druk op **OK** voor de gekozen periode. De waarde in procenten (%) geeft de relatieve tijd aan waarin de verwarming aan heeft gestaan. De volgende figuur toont de kosten voor de gekozen periode. Controleer de instellingen voor valuta, prijs per kWh en belasting om zeker te zijn van een juiste berekening.



Valuta: Druk op **OK** en kies de gewenste valuta.

Bevestig met **OK**.

Kosten/

eenheid: Druk op **OK** en voer de actuele kosten voor elektriciteit in. De kosten moeten worden ingevoerd per kWh.

Druk op **OK**.


Belasting: Druk op **OK** en voer de aangesloten verwarmingsbron in. De waarde moet in Watt (W) worden aangegeven.

Druk op **OK**. Verlaat het menu door op **Exit te drukken**.

CONSTRUCTIE-INSTELLINGEN

Het menu constructie-instellingen bevat de volgende opties


- Offset temperatuur
- Aanpasfunctie
- Toepassing
- Temperatuurschaal
- Display verlichting
- Selecteer de sensor
- Taal
- Fabrieksreset
- Informatie



Offset temperatuur


Als de actueel gemeten temperatuur niet overeenkomt met de thermostaatwaarden, kunt u de thermostaat bijstellen door de temperatuur in evenwicht te brengen.

Druk op **OK** en voer de waarde van de gemeten temperatuur in. Bevestig met **OK**.



Aanpasfunctie

Zorgt ervoor dat de gewenste temperatuur al is bereikt wanneer u 's ochtends opstaat of van uw werk thuiskomt. Na enkele dagen zal de aanpasfunctie automatisch berekend hebben wanneer de verwarming moet worden aangezet. Druk op **OK** en zet de functie op **Aan**. Bevestig met **OK**.



Toepassing

Stel het gebruikte type regeling in.

Er zijn 4 opties

Vloerreg.:

De thermostaat regelt alleen de vloertemperatuur.

Er moet een vloersensor zijn aangesloten.

Ruimtereg.:

De thermostaat regelt alleen de kamertemperatuur.


Ruimte/grens:

De thermostaat regelt de kamertemperatuur met min. en max. grenzen voor de vloertemperatuur. Er moet een vloersensor zijn aangesloten.

Regelaar:


De thermostaat werkt als een gewone regelaar zonder gebruik van sensoren. De instelling is een percentage.

Druk op **OK** en kies de gewenste toepassing. Bevestig met **OK**.



Temperatuurschaal

Hiermee kunt u het temperatuurbereik afstellen waarbinnen de thermostaat instelbaar is. Dan kunt u alleen een temperatuur in auto, comfort en handbediening instellen binnen dit bereik.




Druk op **OK** om te markeren **Min.** temperatuur. Gebruik de omhoog/omlaag knop om de minimum toegestane temperatuur te selecteren. Druk op **OK** en selecteer de maximum toegestane temperatuur. Bevestig de instellingen met **OK**.

Display verlichting

Er zijn drie instellingen voor achtergrondverlichting van het display:

- **Auto:** De achtergrondverlichting wordt geactiveerd als een toets wordt ingedrukt, en gaat automatisch uit 30 seconden na de laatste keer indrukken van een toets.
- **Aan:** Achtergrondverlichting onafgebroken aan.
- **Verwarming actief:** De achtergrondverlichting slaat aan als de thermostaat om warmte vraagt.

Selecteer de gewenste achtergrondverlichting en bevestig met **OK**.



Selecteer de sensor*

Andere vloersensors dan de geleverde (12 kΩ/ 25 °C) zijn in dit menu te selecteren. De thermostaat is voorgeprogrammeerd voor 4 andere types:

Sensor 2 kΩ

Sensor 10 kΩ

Sensor 15 kΩ

Sensor 33 kΩ


Selecteer de geïnstalleerde sensor met de pijltjestoetsen en bevestig met **OK**. Nu verschijnen de weerstand eigenschappen van de sensor voor 15 °C, 20 °C, 25 °C en 30 °C.

Als de geïnstalleerde sensor niet dezelfde eigenschappen heeft als hetgeen er op het thermostaatdisplay verschijnt, kunt u de waarden wijzigen met de pijltjestoetsen.

Bevestig met **OK** om naar de volgende weerstand eigenschap over te schakelen.

Selecteer **Informatie** met de pijltjestoetsen en bevestig met **OK**.

Op het display verschijnt nu de weerstand eigenschap van de geselecteerde sensor. Bevestig met **OK**. De nieuwe sensorwaarden zijn nu in de thermostaat opgeslagen.




* Alleen voor thermostaat met Vloersensor.

OBS! Als de verkeerde sensor is geselecteerd, bestaat het risico dat de thermostaat niet in staat is om de gewenste temperaturen te regelen, waardoor de vloerconstructie of vloerbedekking beschadigd kan worden.

Taal

Hier kunt u de gebruikte taal op het scherm wijzigen.

Druk op **OK** en selecteer de gewenste taal. Bevestig met **OK**.



Fabrieksreset

Hiermee kunnen de fabrieksinstellingen weer worden teruggebracht. Uw persoonlijke instellingen zullen worden gewist, zie **Fabriekinstellingen**.

Druk op **OK** en kies **Reset** in het menu. Bevestig met **OK**.




INFORMATIE

Toont de softwareversie van de thermostaat.

Terug

In verschillende delen van de menu's en submenu's zult u het **Terug** menu item vinden. Gebruik **Terug** om naar de voorgaande stap terug te gaan.



Exit

Gaat terug naar het beginscherm.

FOUTMELDINGEN

Indien een fout of vergissing verschijnt, zal de thermostaat als volgt een foutcode aangeven

E0: Interne fout. De thermostaat is defect. Vervang de thermostaat.

E1: De interne sensor is defect of kortgesloten.

E2: De externe sensor is defect of kortgesloten.

E5: Interne oververhitting. Controleer de installatie.

FABRIEKSINSTELLINGEN

Schema voorinstelling

Dag 1-5			
Stand	Duur	Met vloersensor	Met ruimtesensor
Dag	06:00-08:00	25 °C	20 °C
Op werk	08:00-16:00	20 °C	15 °C
Op werk2*	08:00-16:00	20 °C	15 °C
Thuis	16:00-23:00	25 °C	20 °C
Thuis2*	16:00-23:00	25 °C	20 °C
Nacht	23:00-06:00	20 °C	15 °C
Dag 6-7			
Stand	Duur	Met vloersensor	Met ruimtesensor
Dag	08:00-23:00	25 °C	20 °C
Nacht	23:00-08:00	20 °C	15 °C

* Zie **Gebruikersinstellingen/standen schema**, afhankelijk van het gekozen schema.

OJ ELECTRONICS A/S

Stenager 13B · DK-6400 Sønderborg

Tel.: +45 73 12 13 14 · Fax +45 73 12 13 13

oj@ojelectronics.com · www.ojelectronics.com



OCC4/OCD4








Instrukcja Obsługi
Polski

SPIS TREŚCI

Menu	42
Wprowadzenie	43
Pierwsze uruchomienie.....	43
Ogólne zasady działania	44
Powrót.....	44
Wyjście	44
Tryby działania	44
Tryb automatyczny	44
Tryb ręczny	45
Tryb komfortowy	45
Menu ustawień termostatu.....	45
Sekwencja przedziałów(pór dnia)	45
Ustawienia użytkownika	46
Godzina i data	46
Zabezpieczenie przed dziećmi	47
Ustawienia wyświetlacza	47
Sekwencja przedziałów (pór dnia).....	47
Monitorowanie zużycia energii	48
Ustawienia techniczne	49
Przesunięcie temperatury.....	49
Funkcja adaptacyjna	49
Rodzaj regulacji.....	49
Skala temperatury	50
Podświetlenie wyświetlacza.....	50
Wybór czujnika.....	51
Język	52
Reset do ustawień fabrycznych.....	52
Informacje	52
Powrót.....	52
Wyjście	52
Sygnalizacja błędów.....	52
Ustawienia fabryczne.....	53
Fabryczny harmonogram	53

Menu



WPROWADZENIE

Termostat umożliwia włączanie układu grzewczego w ustalonych porach w określone dni tygodnia. Dla każdego dnia tygodnia można ustawić różne wartości temperatury w 4 lub 6 oddzielnych przedziałach czasowych, zwanych porami dnia. Obniżenie temperatury w czasie nieobecności domowników zmniejsza koszty ogrzewania bez uszczerbku dla komfortu.

Urządzenie posiada zaprogramowany, domyślny harmonogram pracy, który jest odpowiedni dla większości instalacji. Jeśli użytkownik nie wprowadzi nowych ustawień, termostat będzie działał zgodnie z ustawieniami fabrycznymi.

Ponadto termostat jest wyposażony w funkcję adaptacyjną, która pozwala urządzeniu ustalać, jak długi czas jest potrzebny na ogrzanie i ochłodzenie podłogi w różnych porach roku, i uwzględniać go przy włączaniu i wyłączeniu ogrzewania. Dzięki temu termostat zawsze zapewnia uzyskanie wymaganej temperatury pomieszczenia o ustawionej godzinie. Proces poznawania przez urządzenie charakterystyki cieplnej pomieszczenia i dochodzenia do właściwych ustawień trwa 3 dni.

PIERWSZE URUCHOMIENIE

Po pierwszym włączeniu termostatu, tj. przesunięciu przycisku zasilania do pozycji „I”, należy wprowadzić ustawienia języka, godziny i daty. Menu automatycznie prowadzi użytkownika przez kolejne etapy tej operacji.

- Wybierz język przyciskami „w górę” i „w dół” i potwierdź przyciskiem **OK**.
- Ustaw aktualną godzinę i potwierdź przyciskiem **OK**. Następnie ustaw minutę. Naciśnij **OK**.
- Ustaw aktualną datę: rok, miesiąc i dzień. Potwierdź ustawienie przyciskiem **OK**.

Teraz termostat jest gotowy do użytku i może sterować ogrzewaniem podłogowym zgodnie z fabrycznie wprowadzoną sekwencją pór dnia (przedziałów czasowych). Sekwencja ta jest przedstawiona w punkcie „Ustawienia fabryczne”.



OGÓLNE ZASADY DZIAŁANIA

Przesuwany (w górę i w dół) przycisk zasilający pozwala na włączenie „1” i wyłączenie „0” termostatu. Po przesunięciu przycisku do pozycji „0”, przełącznik rozłącza się i następuje wyłączenie. Wszystkie ustawienia, w tym czasu i daty, pozostają w pamięci urządzenia.

Termostat jest obsługiwany intuicyjnie za pomocą przycisków nawigacyjnych.

Na wyświetlaczu, nad każdym przyciskiem, znajduje się oznaczenie jego funkcji.

Powrót

Poszczególne menu i podmenu posiadają opcję **Powrót**. Opcja ta pozwala na powrót do poprzedniego kroku.

Wyjście

Powrót do ekranu początkowego.


TRYBY DZIAŁANIA

Termostat jest wyposażony w trzy tryby sterowania temperaturą:

Tryb automatyczny

🕒 Wybierz tryb automatyczny, jeśli chcesz, by sterowanie temperaturą odbywało się automatycznie, zgodnie z ustawioną sekwencją pór dnia.

Tryb ręczny

 Wybierz tryb ręczny, by anulować zaprogramowaną sekwencję pór dnia (np. na czas urlopu) i ręcznie ustawić żądaną temperaturę. Możesz np. na czas wyjazdu ustawić temperaturę 5°C dla ochrony przed mrozem.

- Naciśnij **Tryb ręczny**, potwierdź **OK** i wybierz żądaną temperaturę.

Tryb komfortowy



Ten tryb służy do jednorazowego ustawienia tymczasowej temperatury komfortowej (tzw. tryb imprezowy) dla danej pory dnia.

- Naciśnij **Tryb komfortowy**, potwierdź **OK** i wybierz żądaną temperaturę. Następnie wprowadź żądany czas trwania trybu komfortowego.

Po upływie tego czasu termostat automatycznie powróci do **Trybu automatycznego**.

Uwaga: Tryb komfortowy to tymczasowe ręczne ustawienie, które jest kasowane automatycznie z chwilą nadejścia następnej pory w zaprogramowanej sekwencji pór dnia.

MENU USTAWIEŃ TERMOSTATU

Menu pozwala na wybór następujących opcji:

SEKWENCJA PRZEDZIAŁÓW (PÓR DNIA)

Pozwalają na automatyczne sterowanie temperaturą zgodnie z wybranym przez użytkownika programem. Temperaturę można ustawiać oddzielnie dla pór dnia:



4 pór dnia*

-  Dzień
-  Poza dom.
-  W dom.
-  Noc


6 pór dnia*

-  Dzień
-  Poza domem
-  Poza dom.2
-  W domu
-  W dom.2
-  Noc

* Zależnie od wybranej konfiguracji, patrz **Ustawienia użytkownika/Sekwencja pór dnia**.

Termostat posiada fabrycznie zaprogramowaną sekwencję pór dnia, by sterowanie temperaturą odbywało się w sposób łatwy i ekonomiczny, patrz **Fabryczny harmonogram** pod **Ustawienia fabryczne**. Fabryczny harmonogram można łatwo zmieniać w poniżej opisany sposób:

1. Naciśnij **OK**, aby otworzyć menu sekwencji 4 pór dnia.
2. Przyciskami „w górę” i „w dół” wybierz dni, dla których chcesz zmienić ustawienia: **Pon-Pt** lub **Sob-Nie**. Naciśnij **OK**.
3. Teraz wybierz czas i temperaturę dla każdej pory dnia. Naciśnij **OK** i ustaw czas rozpoczęcia danej pory. Potwierdź za pomocą **OK**. Ustaw temperaturę dla danej pory dnia i potwierdź za pomocą **OK**.
4. Po ustawieniu wszystkich pór, naciśnij **Wyjście**, aby powrócić do ekranu początkowego.



USTAWIENIA UŻYTKOWNIKA

W menu ustawień użytkownika można zmieniać następujące pozycje:

- Godzina i data
- Zabezpieczenie przed dziećmi
- Ustawienia wyświetlacza
- Sekwencja przedziałów pór dnia
- Monitorowanie zużycia energii



Godzina i data

Naciśnij **OK** i ustaw aktualny czas w godzinach i minutach.

Następnie wyświetli się data. Ustaw datę i potwierdź za pomocą **OK**.



Zabezpieczenie przed dziećmi

Pozwala na wprowadzenie blokady ustawień termostatu, np. w miejscach publicznych lub innych, w których modyfikacja ustawień przez osoby niepowołane byłaby niepożądana.

Naciśnij **OK** i uruchom zabezpieczenie przed dziećmi wybierając **Włącz.** przyciskiem „w dół”. Potwierdź za pomocą **OK**.

Zdjęcie blokady odbywa się poprzez jednoczesne naciśnięcie przycisków **Tryb komfortowy** i **Tryb ręczny** i przytrzymaniu ich przez 5 sekund.



Ustawienia wyświetlacza

Opcja ta pozwala użytkownikowi na zmianę zawartości wyświetlanej na ekranie początkowym.



Godzina/dzień:

U góry wyświetlacza pokazywany jest aktualny czas i data.

Ustaw temp.:

Wyświetlacz pokazuje aktualnie obowiązującą wartość ustawionej temperatury

Akt. temp.*:

Wyświetlacz pokazuje faktyczną aktualną temperaturę.

Wygaszacz ekranu:

Wyłącza wyświetlacz, jeśli od naciśnięcia na przycisk upłynęło 30 sekund. Kolejne naciśnięcie dowolnego przycisku ponownie uruchamia wyświetlacz. Termostat pozostaje włączony i realizuje wybrany program.

Naciskaj przycisk **OK**, aby zaznaczyć lub odznaczyć opcje wyświetlacza. Następnie wybierz **Wyjście**, by powrócić do ekranu początkowego i zobaczyć wybrane ustawienia.


* Tylko przy regulacji za pomocą czujnika temperatury podłogi.

Sekwencja przedziałów (pór dnia)

Pozwala na wybór żądanej opcji sekwencji przedziałów (pór dnia).

5:2 4 epór dnia:

4 zmiany temperatury w ciągu dnia od poniedziałku do piątku i 2 zmiany temperatury w ciągu dnia w soboty i niedziele. Używany zwykle, jeśli



- 6:1 4 epór dnia:** 4 zmiany temperatury w ciągu dnia od poniedziałku do soboty i 2 zmiany temperatury w ciągu dnia w niedzielę. Używany zwykle, jeśli domownicy pracują od poniedziałku do soboty.
- 7:0 4 epór dnia:** 4 zmiany temperatury w ciągu dnia od poniedziałku do niedzieli. Pozwala na wybór indywidualnej sekwencji dla każdego dnia tygodnia.
- 5:2 6 epór dnia:** 6 zmian temperatury w ciągu dnia od poniedziałku do piątku i 2 zmiany temperatury w ciągu dnia w soboty i niedzielę. Używany zwykle, jeśli domownicy pracują od poniedziałku do piątku.
- 6:1 6 epór dnia:** 6 zmian temperatury w ciągu dnia od poniedziałku do soboty i 2 zmiany temperatury w ciągu dnia w niedzielę. Używany zwykle, jeśli domownicy pracują od poniedziałku do soboty.
- 7:0 6 epór dnia:** 6 zmian temperatury w ciągu dnia od poniedziałku do niedzieli. Ta opcja pozwala na wybór indywidualnej sekwencji dla każdego dnia tygodnia.
- 0:7 6 epór dnia:** 6 zmian temperatury w ciągu dnia od poniedziałku do niedzieli – ta sama sekwencja dla wszystkich dni tygodnia.


Wybierz żadaną opcję sekwencji przedziałów i potwierdź za pomocą **OK**.

Wskazówki w zakresie programowania czasu i temperatury dla poszczególnych przedziałów czasowych znajdują się w rozdziale **Ustawienia sekwencji przedziałów (pór dnia)**.

Monitorowanie zużycia energii

Pozwala na monitorowanie zużycia energii w ciągu ostatnich 2, 30 lub 365 dni.

Wybierz żądany okres i naciśnij **OK**. Wartość w procentach (%) oznacza czas, w jakim ogrzewanie było włączone. Umieszczona obok liczba to koszt energii w wybranym okresie. Aby zapewnić prawidłowość pomiaru,



sprawdź ustawienia waluty, ceny kWh i obciążenia.

Waluta: Naciśnij **OK** i wybierz żadaną walutę.
Potwierdź za pomocą **OK**.

Koszt jedn.: Naciśnij **OK** i ustaw koszt energii elektrycznej.
Wielkość ta powinna być podana w przeliczeniu na 1 kWh. Naciśnij **OK**.

Obciążenie: Naciśnij **OK** i wprowadź wartość podłączonej mocy grzewczej.
Wartość ta musi być wyrażona w Wat (W). Naciśnij **OK**.
Wyjdź z menu naciskając **Wyjście**.

USTAWIENIA TECHNICZNE

Menu ustawień technicznych zawiera następujące funkcje:

- Przesunięcie temperatury
- Funkcja adaptacyjna
- Rodzaj regulacji
- Skala temperatury
- Podświetlenie wyświetlacza
- Wybór czujnika
- Język
- Reset do ustawień fabrycznych
- Informacje



Przesunięcie temperatury

Jeśli faktyczna zmierzona wartość temperatury nie jest zgodna z wartością na termostacie, można dokonać przesunięcia temperatury na termostacie.

Naciśnij **OK** i wprowadź wartość pomiaru temperatury. Potwierdź za pomocą **OK**.



Funkcja adaptacyjna

Dzięki tej funkcji żądana temperatura jest osiągnięta z chwilą rozpoczęcia danego przedziału czasowego (pory). W ciągu kilku dni urządzenie uczy się, kiedy powinno włączyć ogrzewanie.

Naciśnij **OK** i uruchom funkcję wybierając **Włącz**. Potwierdź za



pomocą **OK**.

Rodzaj regulacji

Ustaw stosowany rodzaj kontroli temperatury.

Dostępne są 4 opcje:

Reg. czujn. t. podł. :

Termostat reguluje wyłącznie temperaturę podłogi. Konieczne jest podłączenie czujnika temperatury podłogi.

Reg. czujn. t. pow. :

Termostat reguluje wyłącznie temperaturę powietrza w pomieszczeniu.

Reg. czujn. t. pow./

czujn. ogr. t. podł.

Termostat reguluje temperaturę powietrza w pomieszczeniu oraz minimalną i maksymalną temperaturę podłogi. Konieczne jest podłączenie czujnika temperatury podłogi.

Regulator:

Termostat działa jako zwykły regulator bez żadnych czujników. Ustawienie jest procentowe.

Naciśnij **OK** i wybierz żądaną opcję. Potwierdź za pomocą **OK**.



Skala temperatury

Pozwala na wyznaczenie zakresu temperatur, w ramach którego można wprowadzać ustawienia dla termostatu. Następnie można wprowadzać wartości temperatury mieszczące się w tym zakresie w trybach automatycznym, komfortowym i ręcznym.


Naciśnij **OK**, aby podświetlić temperaturę **Min**. Za pomocą przycisków „w górę” i „w dół” ustaw żądaną wartość najniższej dopuszczalnej temperatury. Naciśnij **OK** i wybierz wartość maksymalnej dopuszczalnej temperatury. Potwierdź ustawienia za pomocą **OK**.



Podświetlenie wyświetlacza

Istnieją trzy opcje ustawień dla podświetlenia wyświetlacza:

- **Automatyczne:** Podświetlenie włącza się przy każdym naciśnięciu dowolnego przy-



cisku i wyłącza automatycznie po 30 sekundach od ostatniego naciśnięcia przycisku.

- **Włączone:** Podświetlenie jest włączone przez cały czas.
- **Gdy włączone jest ogrzewanie:** Podświetlenie włącza się, gdy termostat aktywuje ogrzewanie.
- Wybierz żądaną opcję podświetlenia wyświetlacza i potwierdź naciskając **OK**.

Wybór czujnika*

W tym menu można dokonać wyboru innego czujnika podłogowego niż dostarczony czujnik (12 k Ω / 25°C). Termostat został wstępnie zaprogramowany do współpracy z czterema innymi typami:

Czujnik 2 k Ω

Czujnik 10 k Ω

Czujnik 15 k Ω

Czujnik 33 k Ω

Wybierz właściwy czujnik za pomocą przycisków nawigacyjnych i potwierdź naciskając **OK**. Wyświetlona zostanie charakterystyka oporności czujnika dla temperatury 15°C, 20°C, 25 C i 30°C.

Jeśli charakterystyka oporności zainstalowanego czujnika różni się od pokazanej na wyświetlaczu, zmień jej wartości dla czterech ww. temperatur za pomocą przycisków nawigacyjnych.

Każdą wprowadzoną wielkość potwierdzaj naciskając **OK**, co umożliwi przejście do następnej wartości do ustawienia.

Za pomocą przycisków nawigacyjnych wybierz **Informacje** i potwierdź naciskając **OK**.

Teraz na wyświetlaczu pojawi się charakterystyka oporności wybranego czujnika. Potwierdź naciskając **OK**. Wprowadzone dane czujnika zostaną zachowane w pamięci termostatu.

** Tylko dla termostatów z czujnikiem podłogowym.*

UWAGA! W razie błędnego wyboru czujnika, istnieje ryzyko, że termostat nie będzie mógł regulować temperatury we właściwy sposób, co może spowodować uszkodzenie konstrukcji i/lub pokrycia podłogi.




Język

Pozwala na zmianę języka wyświetlacza.

Naciśnij **OK** i wybierz żądany język.

Potwierdź za pomocą **OK**.




Reset do ustawień fabrycznych

Pozwala na powrót termostatu do ustawień fabrycznych. Ustawienia wprowadzone przez użytkownika ulegają skasowaniu.


Naciśnij **OK**, z menu wybierz **Reset**.

Potwierdź za pomocą **OK**.



Informacje

Wyświetla dane wersji oprogramowania termostatu.



Powrót

Poszczególne menu i podmenu posiadają opcję **Powrót**.

Opcja ta pozwala na powrót do poprzedniego kroku.

Wyjście

Powrót do ekranu początkowego.

SYGNALIZACJA BŁĘDÓW

W razie wystąpienia błędu lub usterki, termostat wyświetla jeden z następujących kodów:

E0: Błąd wewnętrzny. Termostat jest uszkodzony. Konieczna jest wymiana termostatu.

E1: Wewnętrzny czujnik uszkodzony lub zwarty.

E2: Zewnętrzny czujnik uszkodzony lub zwarty.

E5: Wewnętrzne przegrzanie. Sprawdź instalację.

USTAWIENIA FABRYCZNE

Fabryczny harmonogram

Dzień 1-5			
Zdarzenie	Godzina	Z czujnikiem temp. podłogi	Z czujnikiem temp. powietrza
Dzień	06:00-08:00	25 °C	20 °C
Poza dom.	08:00-16:00	20 °C	15 °C
Poza dom.2*	08:00-16:00	20 °C	15 °C
W dom.	16:00-23:00	25 °C	20 °C
W dom.2*	16:00-23:00	25 °C	20 °C
Noc	23:00-06:00	20 °C	15 °C
Dzień 6-7			
Zdarzenie	Godzina	Z czujnikiem temp. podłogi	Z czujnikiem temp. powietrza
Dzień	08:00-23:00	25 °C	20 °C
Noc	23:00-08:00	20 °C	15 °C

* Zależnie od wybranej konfiguracji, patrz **Ustawienia użytkownika/Sekwencja pór dnia**.

OJ ELECTRONICS A/S

Stenager 13B · DK-6400 Sønderborg

Tel.: +45 73 12 13 14 · Fax +45 73 12 13 13

oj@ojelectronics.com · www.ojelectronics.com



OJ ELECTRONICS A/S

Stenager 13B · DK-6400 Sønderborg

Tel.: +45 73 12 13 14 · Fax +45 73 12 13 13

oj@ojelectronics.com · www.ojelectronics.com